0016751800001 JS KFR-VENTIL,M.ENTL.IN VSB AUSG.

Produktabbildung

Masszeichnung

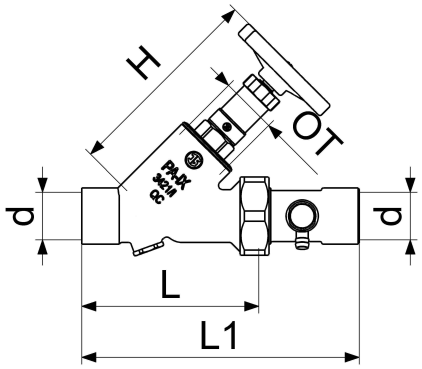

Produktbeschreibung

KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Eingang Lötanschluss
Ausgang Lötverschraubung
mit Entleerung in Verschraubung
nichtsteigende Spindel
DN 20
Löt- 18mm
Anschluss 18mm
DIN-DVGW
Geräuschklasse 1
DN15 bis DN32

Ausschreibungstext

0016751800001
Schlösser KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Eingang Lötanschluss
Ausgang Lötverschraubung
mit Entleerung in Verschraubung
nichtsteigende Spindel
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Gehäuse Messing
Oberteil Messing
Dichtungen EPDM
Griffwerkstoff Polyamid
DN 20
Löt- 18mm
Anschlussart Lötanschluss
Anschluss 18mm
Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Zertifizierung DIN-DVGW
Geräuschklasse 1
DN15 bis DN32
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Made in Germany
Fabrikat Schlösser
DIN-DVGW-Modell

VPE: 10
GTIN: 4044997118511
SCIP: e4b623eb-58fd-4021-b3e0-0b193992e4df

SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG
info@schloesser-armaturen.de – www.schloesser-armaturen.de

Explosionszeichnung

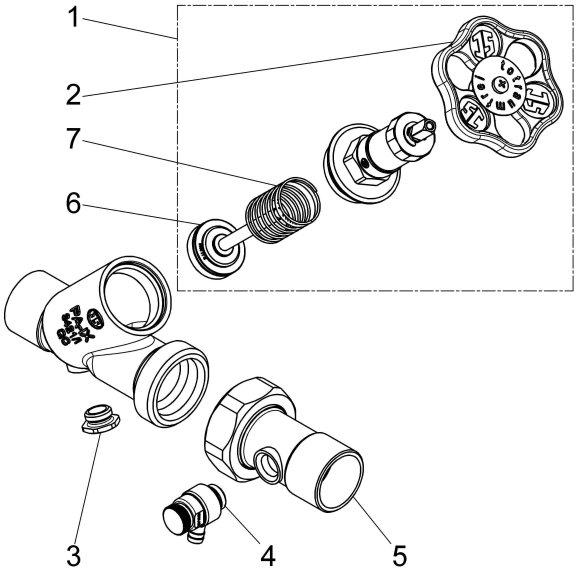

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018212000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
03	JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
05	JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG M.ENTL.	0018561800001
06	JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL	0018212000004
07	JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL	0018192000235

DA15992000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15992000001
JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG M.ENTL.	0018561800001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002

Durchflussdiagramm

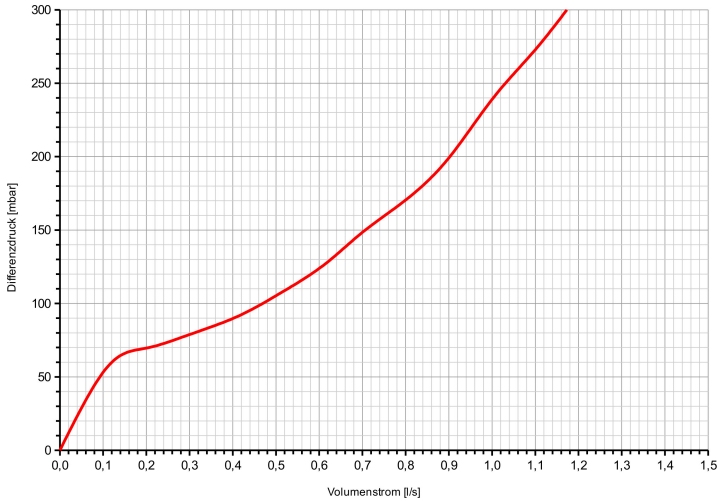

SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG
info@schloesser-armaturen.de – www.schloesser-armaturen.de