

# 1 Einführung

Diese Anleitung richtet sich an den Kundendienst der Firma Grünbeck.

## 1.1 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung ist für folgendes Produkt gültig:

- Steuerelektronik II softliQ:SC

## 1.2 Mitgeltende Unterlagen

- KDA softliQ:SC

## 2 Umbau



Die folgenden Tätigkeiten dürfen nur vom Grünbeck Kundendienst durchgeführt werden.


### 2.1 Mechanischer Umbau



**WARNUNG** Elektrische Spannung an der Steuerung


- Stromschlag
  - ▶ Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit dem Umbau beginnen.
1. Öffnen Sie den Salztankdeckel und lösen Sie die Schraubverbindungen des Deckel-Ober- und Unterteils.
  2. Lösen Sie die vordere und hintere Verschnappung am Salztankdeckel.
  3. Stecken Sie die Leitungen der Steuerung aus.
  4. Lösen Sie die Schraubverbindungen der Steuerung.
  5. Entnehmen Sie die Steuerung aus dem Deckel-Oberteil.

### 2.2 Nacharbeit

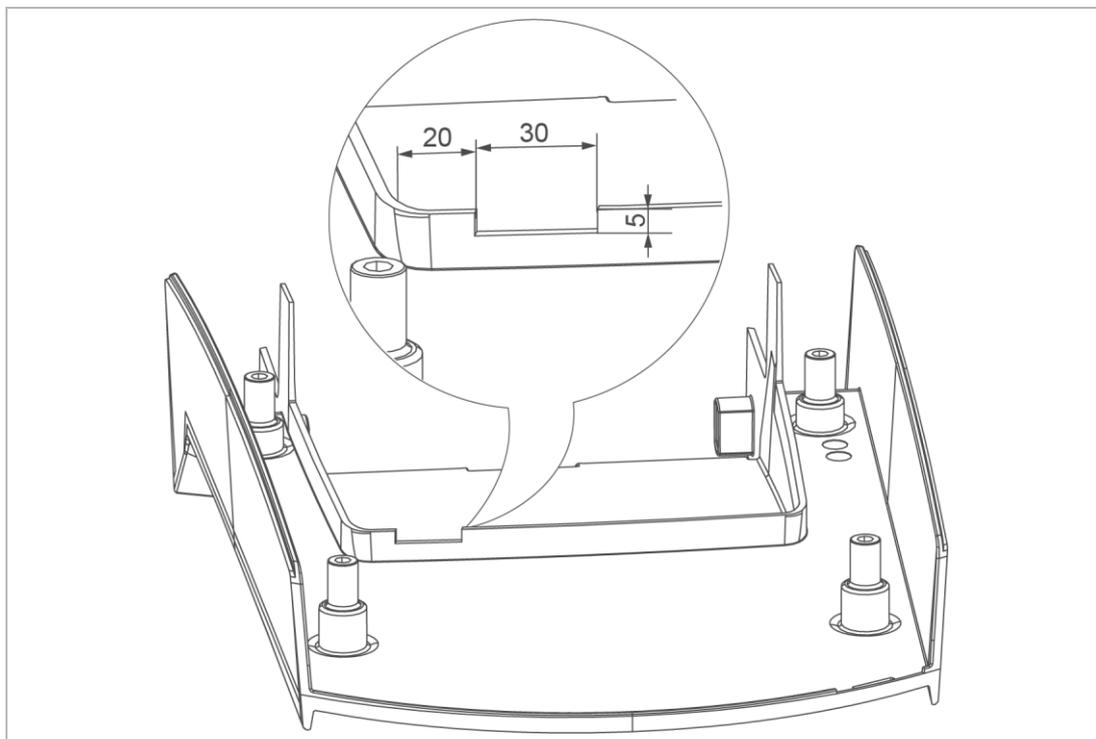

6. Bearbeiten Sie den Steg laut Zeichnung.  
Achten Sie darauf, dass keine Späne in den Salztank fallen.

7. Fädeln Sie die Kabel ein.
8. Stecken Sie den Stecker auf der Platinenrückseite ein.

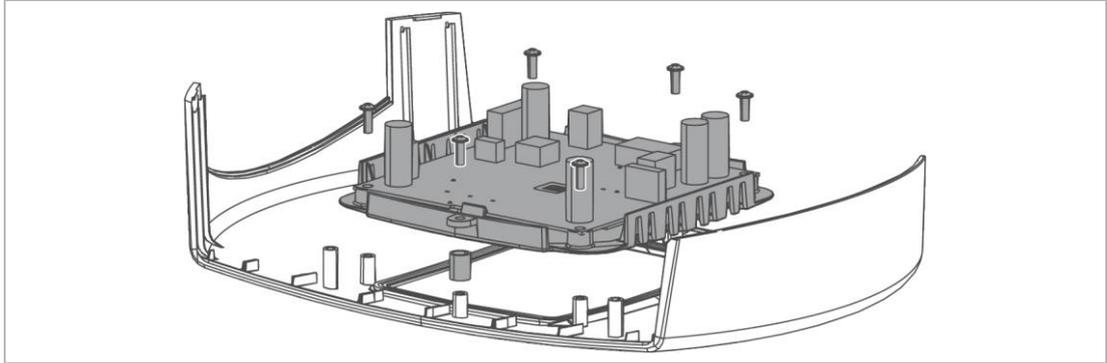

9. Schrauben Sie die Steuerung inklusive Distanzhülsen in den Deckel.
10. Montieren Sie den Deckel.
11. Stecken Sie den Netzstecker ein.
12. Führen Sie ein Funktionskontrolle der Tasten durch.
13. Prüfen Sie die folgenden Parameter:
  - Anlagentyp
  - Rohwasserhärte
14. Starten Sie eine Manuelle Regeneration.
  - » Die Enthärtungsanlage softliQ:SC ist wieder einsatzbereit.