

Braukmann D05FT

Druckminderer mit entlastetem Einsitzventil

Heißwasserausführung mit Einstellanzeige

Anwendung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer die Trinkwasser-Installation vor zu hohem Versorgungsdruck. Darüber hinaus kann der Druckminderer, unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen, für gewerbliche und industrielle Zwecke eingesetzt werden.

Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt.

Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrückten durch den druckentlasteten Ventileinsatz konstant gehalten.

Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.

Zertifizierung

- DVGW

Besondere Merkmale


- Einsetzbar in Trinkwasser-Installationen, die mit Heißwasser betrieben werden
- Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke üben keinen Einfluss auf den Hinterdruck und damit auf die Nutzung der Trinkwasser-Installation
- Ventileinsatz aus entzinkungsbeständigem Messing, komplett austauschbar
- Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
- Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
- Sollwertfeder geschützt außerhalb des Trinkwasserbereichs
- Innen- und Außengewindeanschluss $\frac{1}{2}$ " - 1"; Außengewindeanschluss $1\frac{1}{4}$ "-2"
- Inklusive Dämmsschale
- Versionen ohne Anschlussverschraubungen lieferbar
- 5 Jahre Garantie



Technische Daten

Medien	
Medium:	Trinkwasser
Anschlüsse/Größen	
Anschlussgrößen:	$\frac{1}{2}$ " - 2"
Nennweiten:	DN15 - DN50
Druckwerte	
Max. Eingangsdruck:	16 bar
Hinterdruck:	1,5 - 6 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck:	3 bar
Mindestdruckgefälle:	1 bar
Betriebstemperaturen	
Max. Betriebstemperatur gemäß DIN EN 1567 für Warmwasser:	80 °C
Max. Betriebstemperatur (kurzzeitig, nur für weiches Wasser):	95 °C

Aufbau

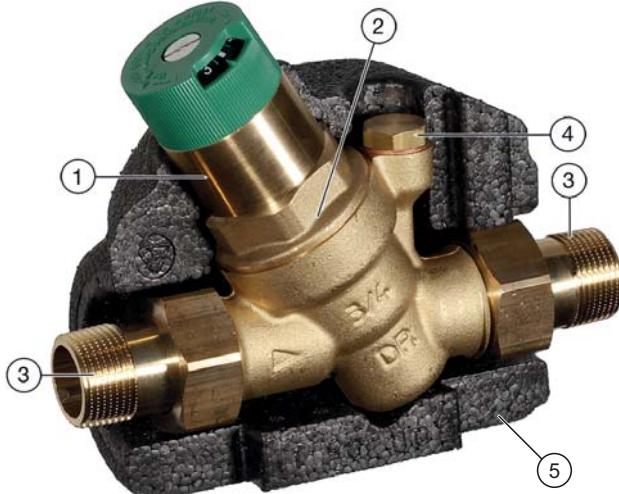Übersicht	Komponenten	Werkstoffe
	1 Federhaube mit Verstellgriff und Einstellanzeige	Messing, hochwertiger Kunststoff
2 Gehäuse mit Manometeranschluss	Entzinkungsbeständiges Messing	
3 Gewindetüllen (Variante A)	Messing	
4 Manometeranschluss		
5 Dämmschale	Expandiertes Polypropylen (EPP)	
Nicht dargestellte Komponenten:		
Kolben und Spindel	Edelstahl	
Sollwertfeder	Federstahl	
Ventileinsatz einschließlich Membrane und Ventilsitz	Entzinkungsbeständiges Messing, Membrane aus EPDM	
Manometer (siehe Zubehör)	Hochwertiger Kunststoff	
Dichtungen	EPDM	

Funktion

Federbelasteter Druckminderer arbeitet nach dem Kraftvergleichssystem. Der Membrankraft wirkt die Federkraft des Regelventils entgegen. Sinkt infolge einer Entnahme der Ausgangsdruck (Hinterdruck) und damit die Membrankraft, so öffnet die nun größere Federkraft das Ventil. Der Ausgangsdruck wird wieder höher, bis erneut ein Gleichgewichtszustand zwischen Membran- und Federkraft erreicht ist.

Der Eingangsdruck (Vordruck) hat keinen Einfluss auf das Regelventil im Druckminderer. Druckschwankungen auf der Eingangsseite beeinflussen nicht den Hinterdruck (Vordruckkompensation).

Transport und Lagerung

Teile in der Originalverpackung aufzubewahren und erst kurz vor der Installation auspacken.

Die folgenden Parameter gelten für Transport und Lagerung:

Parameter	Wert
Umgebung:	sauber, trocken und staubfrei
Min. Umgebungstemperatur:	5 °C
Max. Umgebungstemperatur:	55 °C
Min. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	25 % *
Max. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	85 % *

* nicht kondensierend

Einbauhinweise

Anforderungen an den Einbau

- Einbaulage horizontal oder vertikal
 - Bei vertikaler Einbaulage Federhaube mit Verstellgriff nach oben
- Vor und hinter dem Feinfilter Absperrarmaturen vorsehen
- Der Einbauort muss frostsicher, sicher vor Überflutung und gut zugänglich sein
 - Manometer gut beobachtbar
 - Vereinfacht Instandhaltung und Reinigung
- Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss vor dem Druckminderer ein Filter eingesetzt werden
- Beruhigungsstrecke von 5 x DN hinter Druckminderer vorsehen (Entsprechend DIN EN 806-2)
- Instandhaltungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5

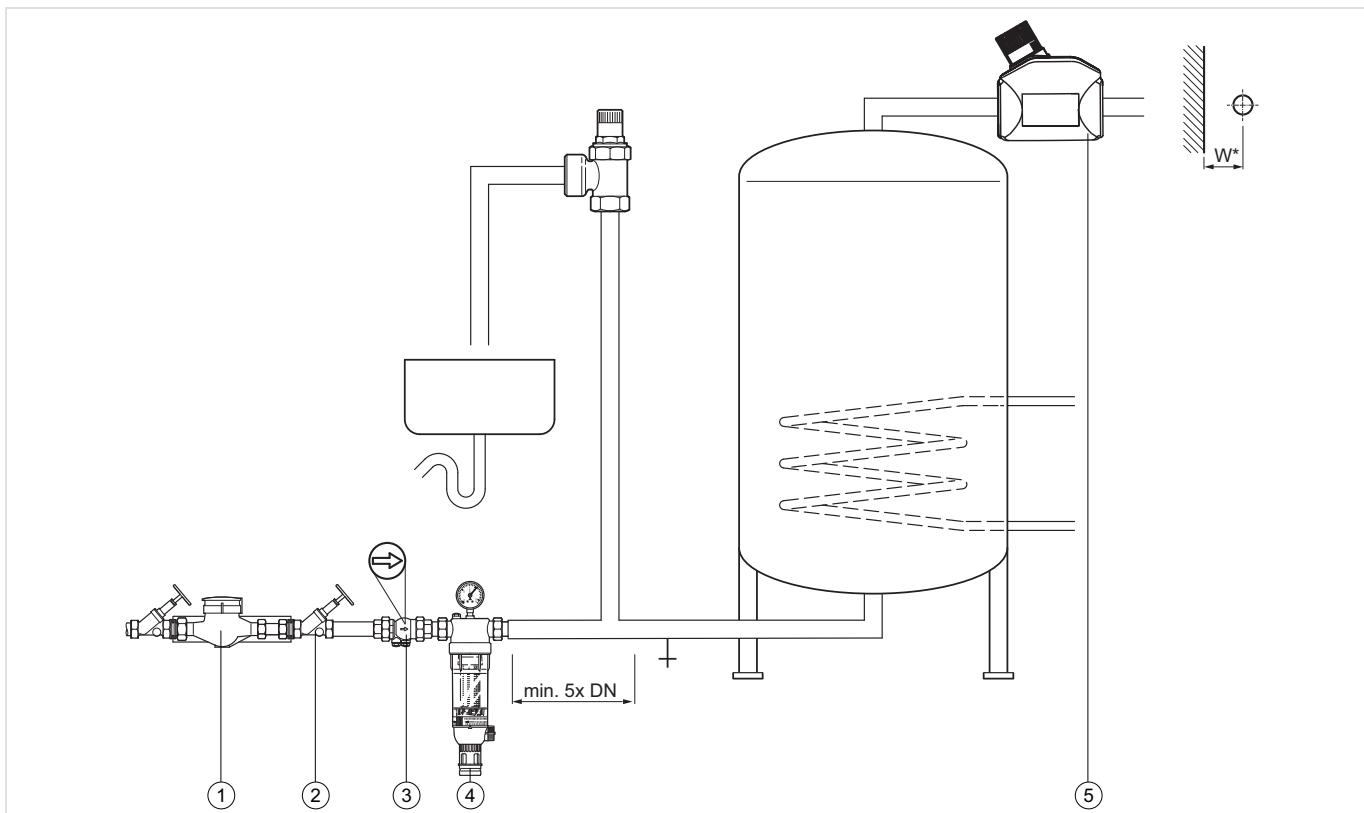
Einbaubeispiel

Abb. 1 Beispiel für den standardmäßigen Einbau für Druckminderer

- 1 Wasserzähler
- 2 Absperrventil
- 3 Rückflussverhinderer
- 4 Filtereinheit
- 5 Druckminderer

Anschlussgrößen:	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Abstand in mm (W*):	55	55	60	60	70	70

* Mindestabstand Wand - Mitte Rohrleitung

Technische Eigenschaften**k_{vs}-Werte**

Anschlussgrößen:	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
k _{vs} -Wert (m ³ /h):	3,0	3,5	3,7	7,3	7,5	7,7
IfBt Kennzeichen:	P-IX 9290/II					
DIN/DVGW Registriernummer:	NW-6331CL0252					

Druckabfallverhalten


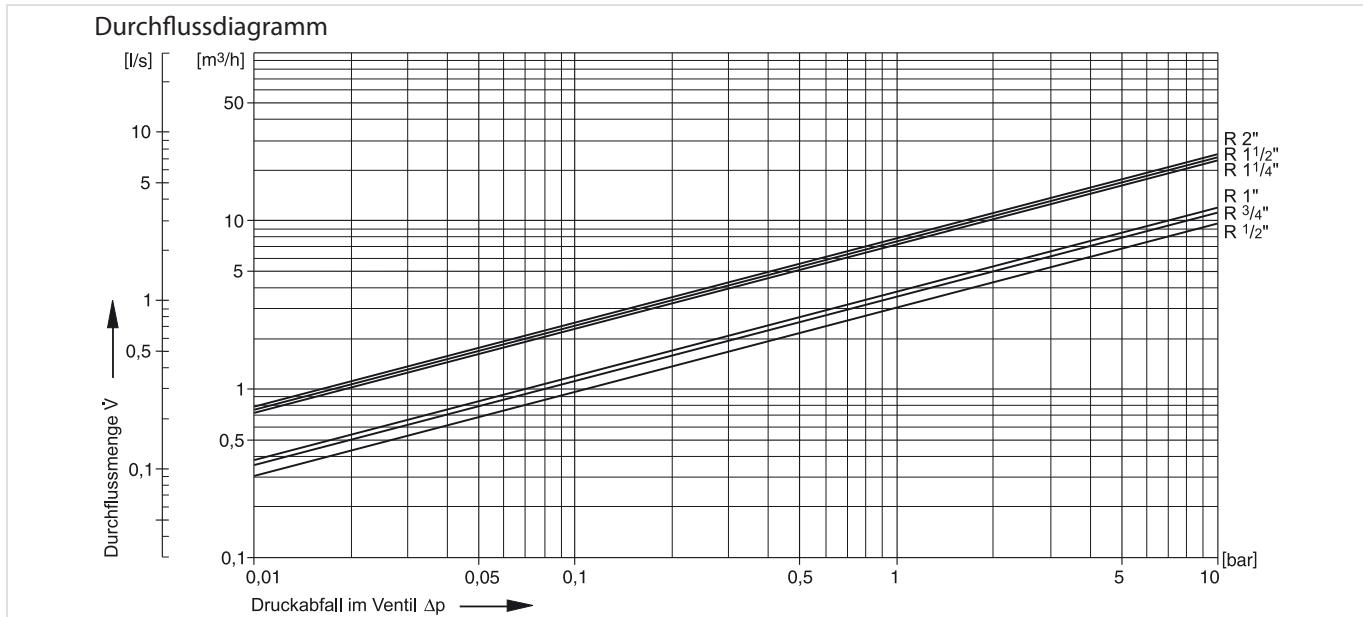


Abb. 2 Druckabfall innerhalb des Ventils ist abhängig vom Durchfluss und der verwendeten Anschlussgröße

Abmessungen

Übersicht

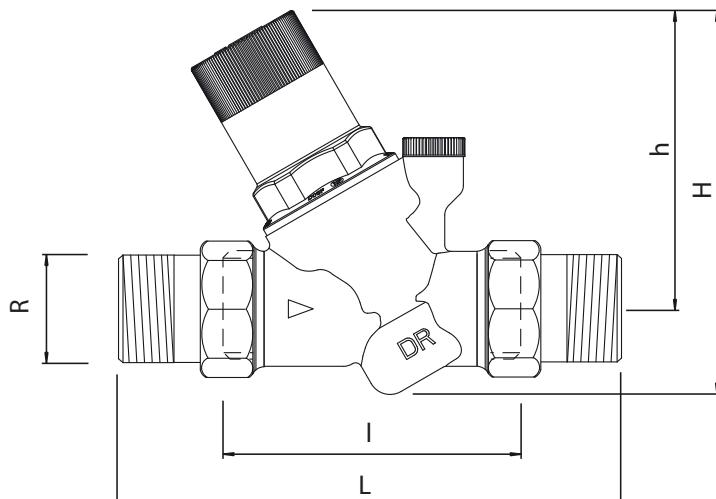

Parameter		Werte					
Anschlussgrößen:	R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Nenngröße:	DN	15	20	25	32	40	50
Gewicht:	kg	0,9	1,0	1,6	3,0	3,8	5,2
Abmessungen:	L	155	163	176	207	216	257
	I	95	95	97	115	120,5	140
	H	123	123	124	178	181	178
	h	96	96	96	147	147	147

Hinweis: Alle Bemaßungen in mm, sofern nicht anders angegeben.

Bestellinformation

Die folgenden Tabellen enthalten sämtliche Informationen, die Sie zum Bestellen eines Artikels Ihrer Wahl benötigen. Geben Sie beim Bestellen immer die Artikelnummer an.

Produktvarianten

Das Ventil ist in den folgenden Größen erhältlich: $1\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ " und 2".

- Standard
- nicht verfügbar

		D05FT-...A	D05FT-...E
Anschluss Typ:	Anschlussverschraubung mit Außengewindetüllen am Ein- und Ausgang, Messing-Siebtasse	•	-
	Außengewinde an Ein- und Ausgang	-	•

Hinweis: ...= Anschlussgröße


Hinweis: Beispiel Bestellnummer für $1\frac{1}{4}$ " und Ventil vom Typ A: D05FT-11/4A

Zubehör

	Beschreibung		Größe	Artikelnummer
	M38T-A10	Manometer Gehäuse Ø 50 mm, unter Verschraubung G $1\frac{1}{4}$ " Bereich: 0 - 10 bar		M38T-A10
	ZR06K	Doppel-Ringschlüssel Zum Lösen von Federhaube und Siebtasse		ZR06K
	VST06A	Anschlussverschraubung mit Außengewindetüllen Set bestehend aus je 2 Gewindetüllen, Überwurfmuttern und Dichtringen	$1\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " 1" $1\frac{1}{4}$ " $1\frac{1}{2}$ " 2"	VST06-1/2A VST06-3/4A VST06-1A VST06-11/4A VST06-11/2A VST06-2A
	VST06B	Anschlussverschraubung mit Löttüle Set bestehend aus je 2 Löttüllen, Überwurfmuttern und Dichtringen	$1\frac{1}{2}$ " - 15 mm $\frac{3}{4}$ " - 22 mm 1" - 28 mm $1\frac{1}{4}$ " - 35 mm $1\frac{1}{2}$ " - 42 mm 2" - 54 mm	VST06-1/2B VST06-3/4B VST06-1B VST06-11/4B VST06-11/2B VST06-2B

Ersatzteile

Druckminderer D05FT, Baureihe ab 2010

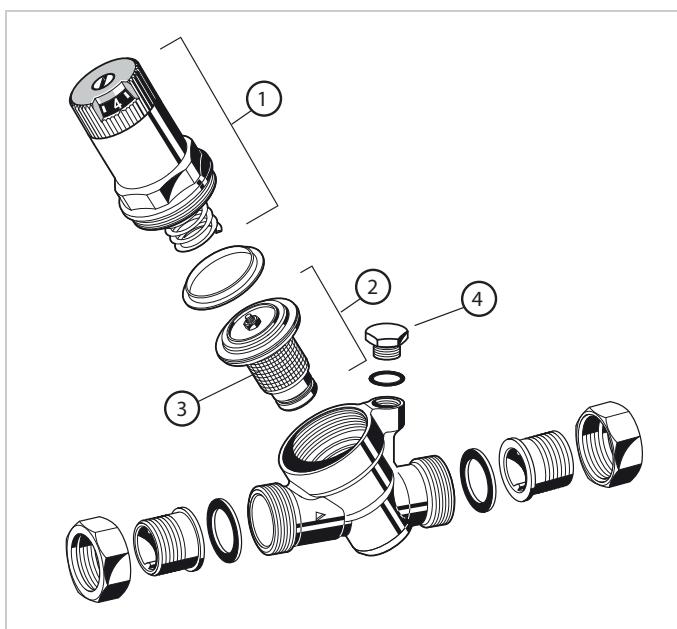Übersicht

	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
1	Federhaube		
		1/2" - 1 "	0903919
		1 1/4" - 2 "	0903920
2	Ventileinsatz komplett		
		1/2" - 1 "	D05FA-1/2T
		1 1/4" - 2 "	D05FA-11/4T
3	Ersatzsieb		
		1/2" - 1 "	ES05F-1/2A
		1 1/4" - 2 "	ESD05FS
4	Sechskant-Stopfensatz mit Kupferdichtring R¹/4" (5 Stück)		
		1/2" - 2 "	S06M-1/4
	Dämmeschale		
		1/2"	DS05-1/2
		3/4"	DS05-3/4
		1"	DS05-1
		1 1/4"	DS05-11/4
		1 1/2"	DS05-11/2
		2"	DS05-2

resideo**Ademco 1 GmbH**

Hardhofweg 40
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 6261 81-0
info.de@resideo.com
resideo.com/de

Ademco 1 B.V.
Zweigniederlassung Österreich
Office Park 1 / Top B02
1300 Wien - Schwechat
ÖSTERREICH
Tel.: +43 720 856 153
info.at@resideo.com
resideo.com/at

Pittway Sàrl

Zone d'Activités, La Pièce 6
1180 Rolle
SCHWEIZ
Tel.: +41 44 945 01 01
info.ch@resideo.com
resideo.com/ch