Produktdatenblatt

0077662503001 JS ATV-STATION,NICHTSTEIG.SPINDEL

Produktabbildung

Masszeichnung

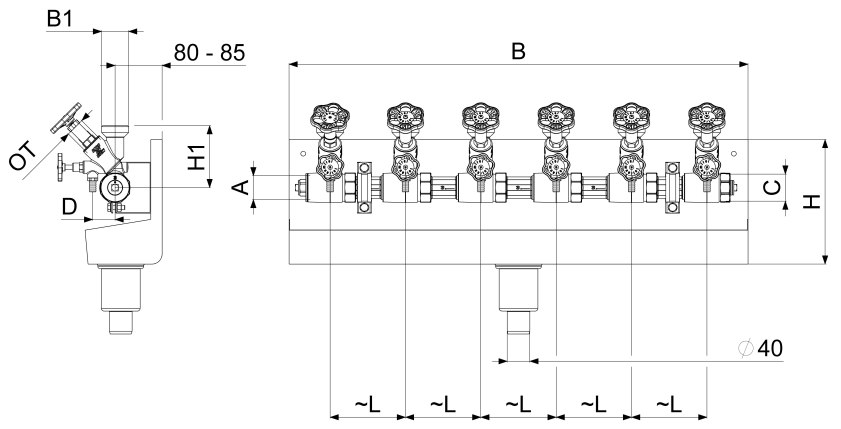

Produktbeschreibung

ATV-Station
(mit Rinne)
nichtsteigende Spindel
Anschluss G 1 1/4
6-fach
DIN-DVGW
KFR: Geräuschklasse 1
Freistrom: Geräuschklasse 1
DN20 bis DN32

Ausschreibungstext

0077662503001
Schlösser ATV-Station
(mit Rinne)
nichtsteigende Spindel
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Gehäuse Messing
Oberteil Messing
Dichtungen EPDM
Griffwerkstoff Polyamid
Anschluss G 1 1/4
Mittenabstand 133mm
39,5mm
B x H = 810 x 220mm
Abfluss D 40mm
Wand bis Mitte Steigleitung ca. 80-85mm
Verteilung 6-fach
Mindestvolumenstrom 3,0 l/s
Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Zertifizierung DIN-DVGW
KFR: Geräuschklasse 1
Freistrom: Geräuschklasse 1
DN20 bis DN32
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Lieferumfang 1 ATV KFR
Rest ATV Freistrom
komplett mit Kappe und Stopfen
mit Entleerungsrinne
mit Befestigung und Etiketten
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Fabrikat Schlösser

VPE: 1
GTIN: 4044997161647
SCIP: 9ce638b8-4c2a-4ec5-9ccb-be8a2bd62c46

Explosionszeichnung

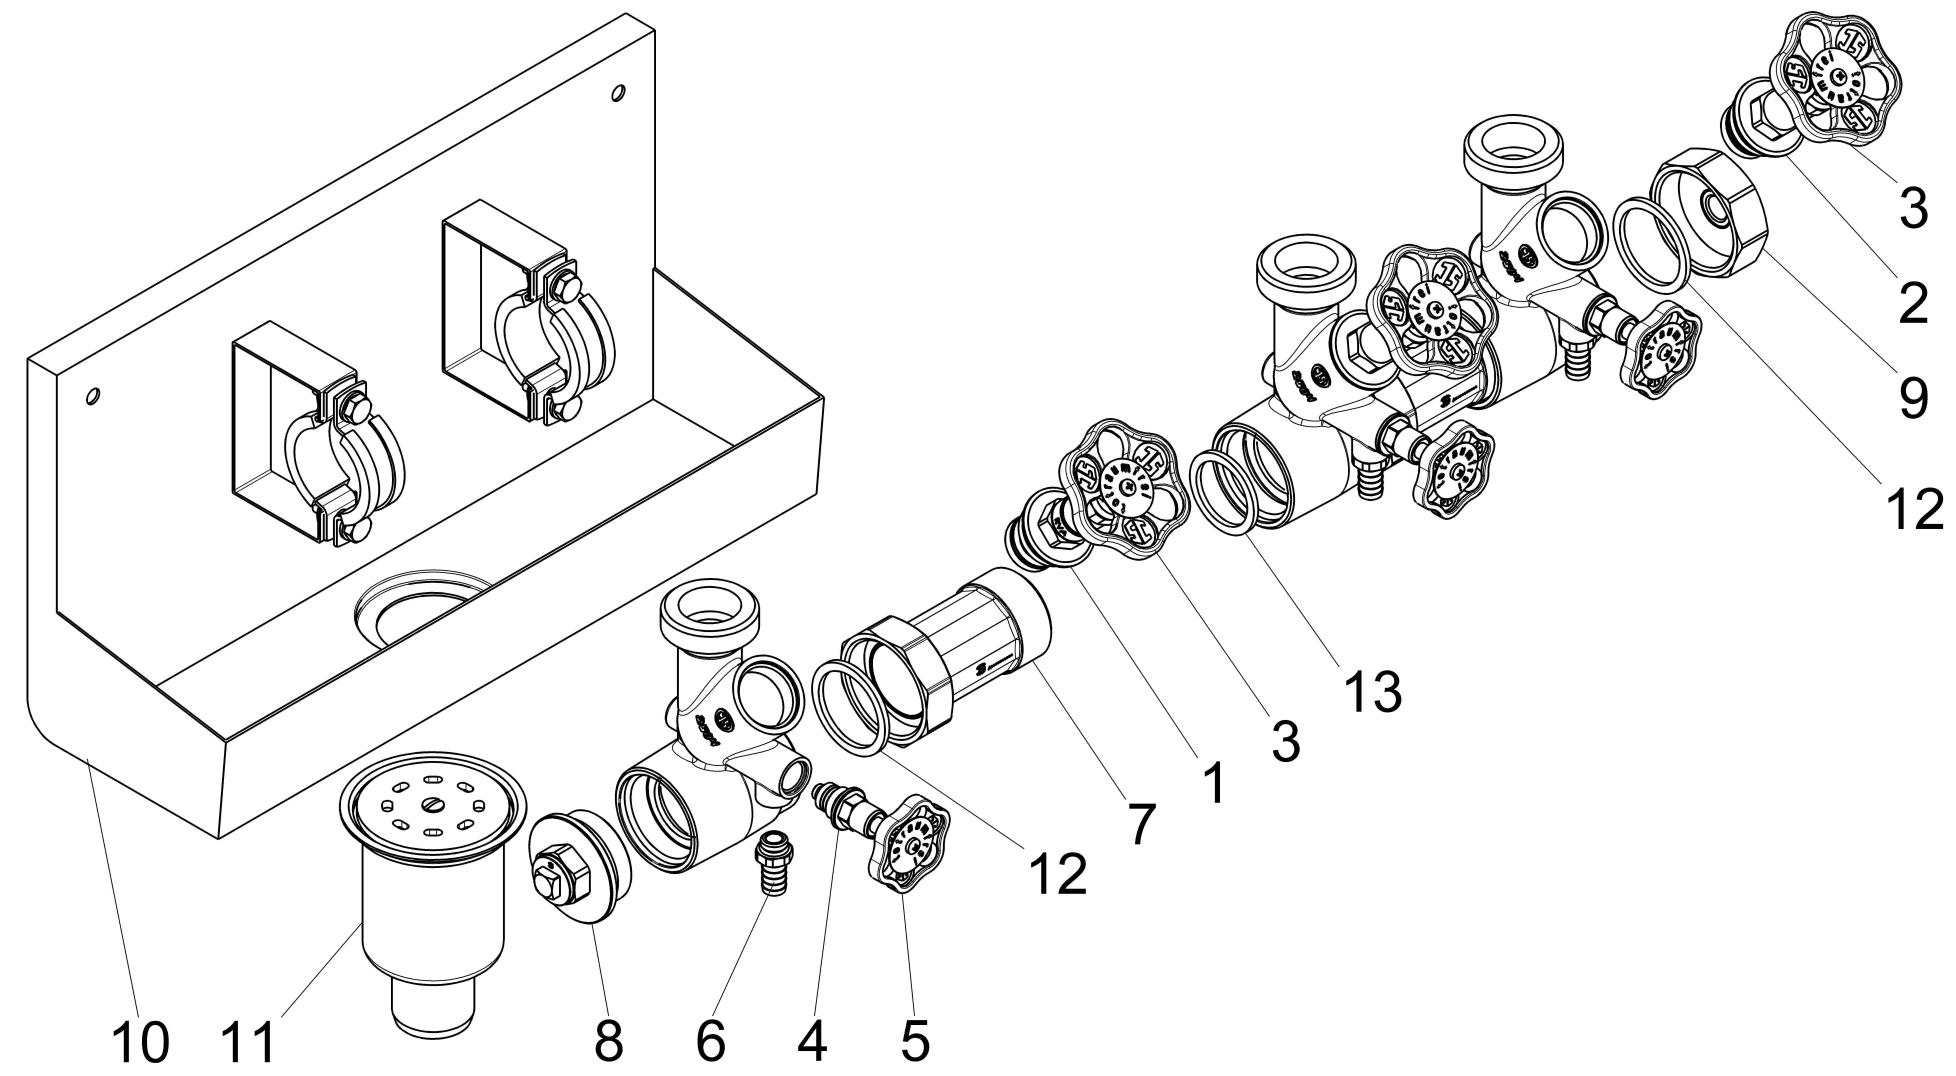

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018212500001
02	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182500001
03	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
04	JS FETTKAMMER-OT,DURCHG./SCHRAEG.	0018011000001
05	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590500001
06	JS VERBINDUNGSVERSCHRAUBUN	0074403200001
07	JS ABSCHLUSSSTOPFEN LINKS,WASSER-	0074553200001
08	JS ABSCHLUSSKAPPE RECHTS, WASSER-	0074503200001
09	JS ENTLEERUNGSRINNE GRAU 6-FACH	0074800600001
10	JS GERUCHSVERSCHLUSS ZU ATV-RINNE	0074820000001
11	JS FLACHDICHTUNG	0074644000201
12	JS FLACHDICHTUNG F.VERSCHR.1 1/4"	0074643200201

Durchflussdiagramm

0081320800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001