



0077652502001 JS ATV-STATION,NICHTSTEIG.SPINDEL

Produktabbildung

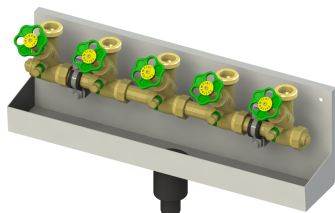

Masszeichnung

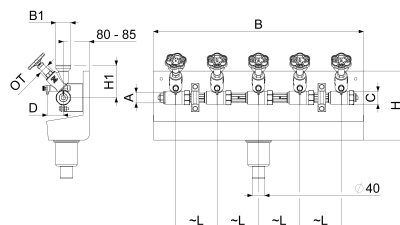

Produktbeschreibung

ATV-Station
 (mit Rinne)
 nichtsteigende Spindel
 Anschluss G 1
 5-fach
 DIN-DVGW
 KFR: Geräuschkategorie 1
 Freistrom: Geräuschkategorie 1
 DN20 bis DN32

Ausschreibungstext

0077652502001
 Schlösser ATV-Station
 (mit Rinne)
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 Anschluss G 1
 Mittenabstand 132mm
 51mm
 B x H = 670 x 220mm
 Abfluss D 40mm
 Wand bis Mitte Steigleitung ca. 80-85mm
 Verteilung 5-fach
 Mindestvolumenstrom 1,75 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 KFR: Geräuschkategorie 1
 Freistrom: Geräuschkategorie 1
 DN20 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang 1 ATV KFR
 Rest ATV Freistrom
 komplett mit Kappe und Stopfen
 mit Entleerungsrinne
 mit Befestigung und Etiketten
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser

VPE: 1


GTIN: 4044997161616

SCIP: 9934f734-dc1d-46b1-b190-1ab28e2c47a7



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

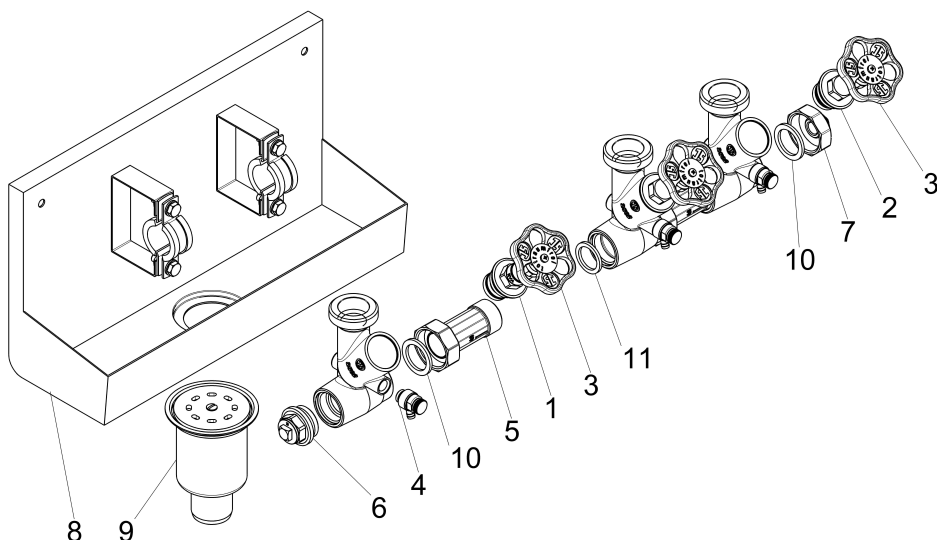

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018212500001
02	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182500001
03	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
05	JS VERBINDUNGSVERSCHRAUBUNG	0074402500001
06	JS ABSCHLUSSSTOPFEN LINKS,WASSER-	0074552500001
07	JS ABSCHLUSSKAPPE RECHTS, WASSER-	0074502500001
08	JS ENTLERUNGSRINNE GRAU 5-FACH	0074800500001
09	JS GERUCHSVERSCHLUSS ZU ATV-RINNE	0074820000001
10	JS FLACHDICHTUNG F.VERSCHR.1 1/4"	0074643200201
11	JS FLACHDICHTUNG	0074642500201

Durchflussdiagramm

DA75002000001

Beschreibung
 JS DAEMMSCHALE ZU ATV
 JS PROBENAHMEVENTIL MIT
 AUSLAUF-

Artikel-Nr.
 DA75002000001
 0081320800001