Produktdatenblatt

0077622502001 JS ATV-STATION,NICHTSTEIG.SPINDEL

Produktabbildung

Masszeichnung

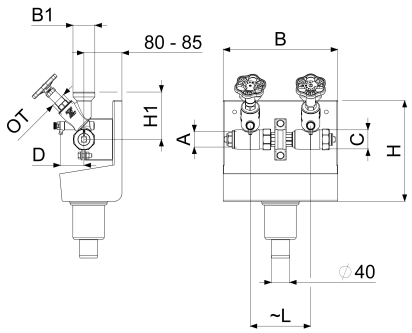

Produktbeschreibung

ATV-Station
(mit Rinne)
nichtsteigende Spindel
Anschluss G 1
2-fach
DIN-DVGW
KFR: Geräuschklasse 1
Freistrom: Geräuschklasse 1
DN20 bis DN32

Ausschreibungstext

0077622502001
Schlösser ATV-Station
(mit Rinne)
nichtsteigende Spindel
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Gehäuse Messing
Oberteil Messing
Dichtungen EPDM
Griffwerkstoff Polyamid
Anschluss G 1
Mittenabstand 132mm
51mm
B x H = 250 x 220mm
Abfluss D 40mm
Wand bis Mitte Steigleitung ca. 80-85mm
Verteilung 2-fach
Mindestvolumenstrom 1,75 l/s
Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Zertifizierung DIN-DVGW
KFR: Geräuschklasse 1
Freistrom: Geräuschklasse 1
DN20 bis DN32
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Lieferumfang 1 ATV KFR
1 ATV Freistrom
komplett mit Kappe und Stopfen
mit Entleerungsrinne
mit Befestigung und Etiketten
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Fabrikat Schlösser

VPE: 1
GTIN: 4044997177013
SCIP: 24eddc01-e5dd-4514-b646-efe043662ba5

SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG
info@schloesser-armaturen.de – www.schloesser-armaturen.de

Explosionszeichnung

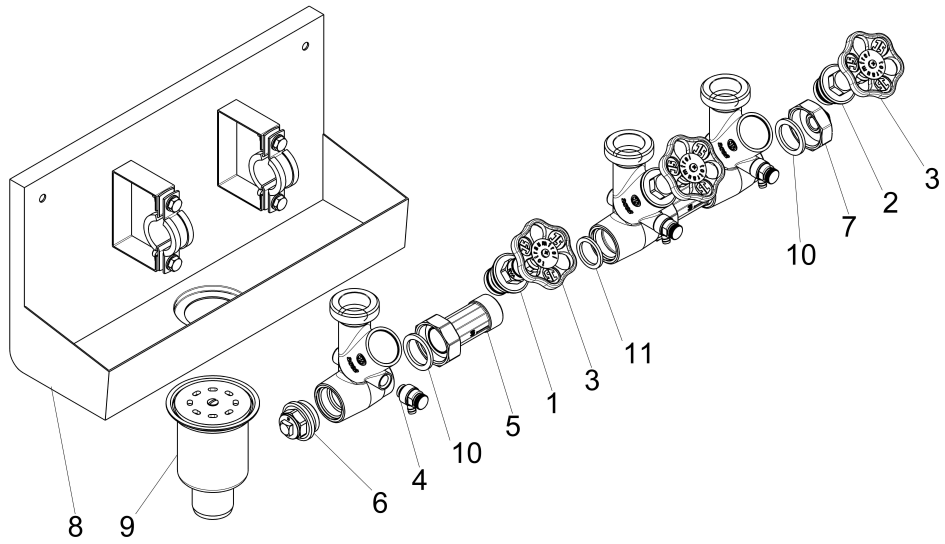

Ersatzteilliste

DA75002000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE ZU ATV	DA75002000001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018212500001
02	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182500001
03	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
04	JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
05	JS VERBINDUNGSVERSCHRAUBUN(	0074402500001
06	JS ABSCHLUSSSTOPFEN LINKS,WASSER-	0074552500001
07	JS ABSCHLUSSKAPPE RECHTS, WASSER-	0074502500001
08	JS ENTLEERUNGSRINNE GRAU 2-FACH	0074800200001
09	JS GERUCHSVERSCHLUSS ZU ATV-RINNE	0074820000001
10	JS FLACHDICHTUNG F.VERSCHR.1 1/4"	0074643200201
11	JS FLACHDICHTUNG F.VERSCHR. 1"	0074642500201