


0077652503001 JS ATV-STATION,NICHTSTEIG.SPINDEL

Produktabbildung



Masszeichnung

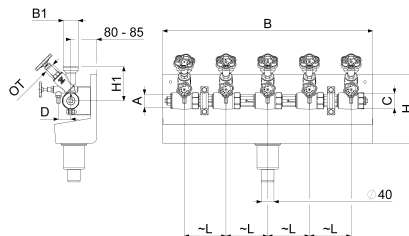

Produktbeschreibung

ATV-Station
 (mit Rinne)
 nichtsteigende Spindel
 Anschluss G 1 1/4
 5-fach
 DIN-DVGW
 KFR: Geräuschkategorie 1
 Freistrom: Geräuschkategorie 1
 DN20 bis DN32

Ausschreibungstext

0077652503001
 Schlösser ATV-Station
 (mit Rinne)
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 Anschluss G 1 1/4
 Mittenabstand 133mm
 39,5mm
 B x H = 670 x 220mm
 Abfluss D 40mm
 Wand bis Mitte Steigleitung ca. 80-85mm
 Verteilung 5-fach
 Mindestvolumenstrom 3,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 KFR: Geräuschkategorie 1
 Freistrom: Geräuschkategorie 1
 DN20 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang 1 ATV KFR
 Rest ATV Freistrom
 komplett mit Kappe und Stopfen
 mit Entleerungsrinne
 mit Befestigung und Etiketten
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser


VPE: 1

GTIN: 4044997161623

SCIP: b193fa0c-d0d5-419f-8827-8b79f42151bd



Explosionszeichnung

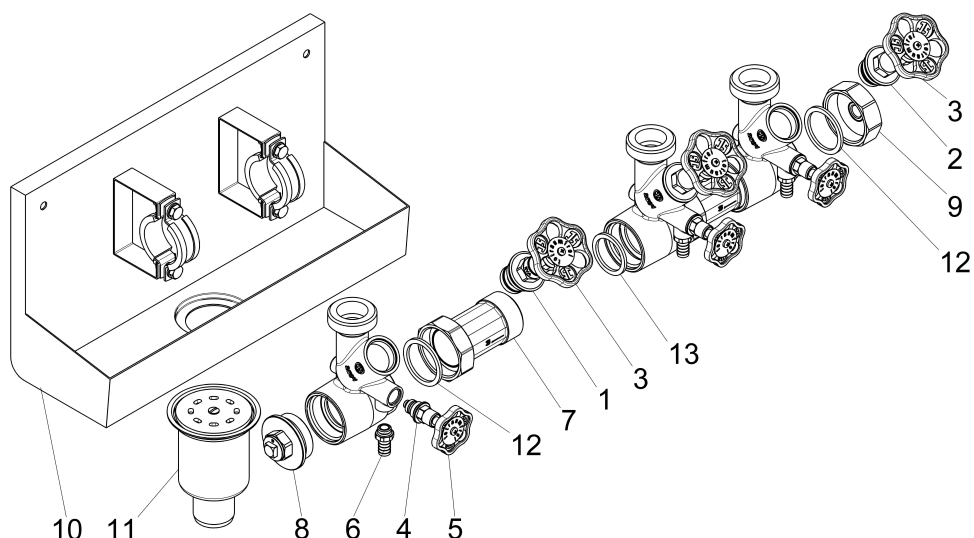

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018212500001
02	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182500001
03	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
04	JS FETTKAMMER-OT,DURCHG./SCHRAEG.	0018011000001
05	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590500001
06	JS VERBUNDUNGSVERSCHRAUBUNG	0074403200001
07	JS ABSCHLUSSSTOPFEN LINKS,WASSER-	0074553200001
08	JS ABSCHLUSSKAPPE RECHTS, WASSER-	0074503200001
09	JS ENTLEERUNGS Rinne GRAU 5-FACH	0074800500001
10	JS GERUCHSVERSCHLUSS ZU ATV-RINNE	0074820000001
11	JS FI ACHDICHTUNG	00746440000201
Durchflussdiagramm		
12	JS FLACHDICHTUNG F.VERSCHR.1 1/4"	0074643200201

0081320800001

Beschreibung
JS PROBENAHMEVENTIL MIT
AUSLAUF-

Artikel-Nr.
0081320800001