


0015795000001 JS FREISTROMV. BLUE-TEC, AG MULTI

Produktabbildung



Masszeichnung

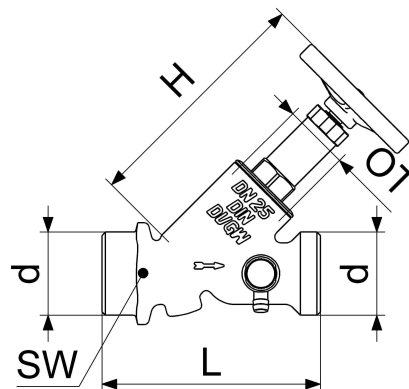

Produktbeschreibung


Freistromventil
 Anschluss: AG, mit Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 nichtsteigende Spindel
 DN 50
 Anschluss G 2 3/8
 DIN-DVGW
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0015795000001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: AG, mit Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 50
 Anschlussart Aussengewinde MULTI
 Anschluss G 2 3/8
 Mindestvolumenstrom 6,75 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell



Explosionszeichnung

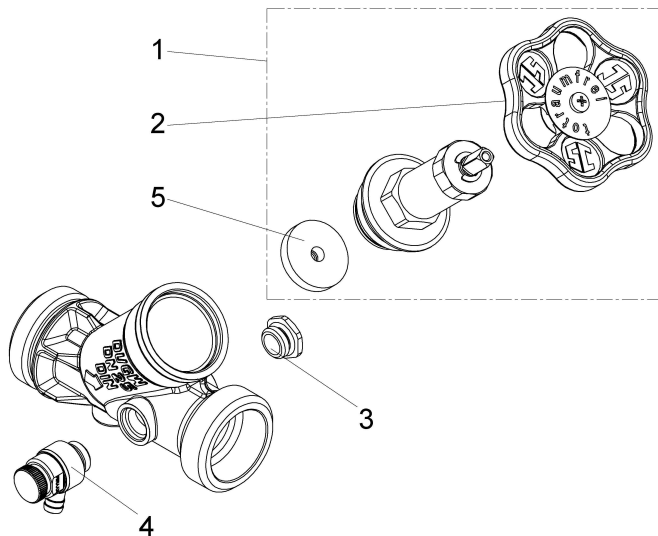

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018185000001
02	JS HANDRAD LOSE	0018590860201
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310860201
05	JS KEGELDICHUNG F. DURCHGANG-UND	0018605000001

DA15995000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15995000001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS HANDRAD LOSE	0018590860201
JS HANDRAD LOSE	0018590860201

Durchflussdiagramm

