

Hahnblock VARIOCON N

simplex



Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.




Besonders zu beachten sind:

DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

VDI 2035 Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen und Warmwasserheizungsanlagen

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften



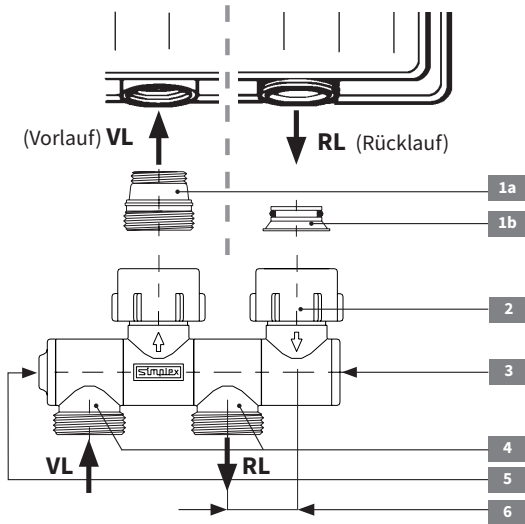

- 1a** Übergangsnippel 1/2" x 3/4" (flachdichtend) für den Anschluss an HK mit 1/2" Innengewinde bzw.
- 1b** Konus für den Anschluss an HK mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus) - in Heizkörperanschluss eindrücken
- 2** Überwurfmutter 3/4"
- 3** Absperrung Rücklauf
- 4** Drehbare Anschlusssegmente mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus)
- 5** Absperrung Vorlauf
- 6** Achsversatz: 25 mm

Absperrern: Die seitlichen Spindeln (3 und 5) mit Inbusschlüssel SW 4 nach rechts bis Anschlag zudrehen.

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80400130 02/2019