



Braukmann FR124

Installation instructions

Istruzioni di montaggio

Monteringsanvisning

Instrucțiunile de montaj

Einbauanleitung

Instrucciones de instalación

Instrukcja montażu

Pokyny na inštaláciu

Instructions d'installation

Asennusohjeet

Návod na montáž

Kurulum talimatları

Installatievoorschrift

Instruksjoner for installasjon

Beépítési útmutató

Руководство по установке



Combustion Regulator

Feuerungsregler

Régulateur de combustion

Stookregelaar

Regolatore del bruciatore

Regulador de combustión

Paloilman säädin

Forbrenningsregulator

Eldningsregulator

Regulator paleniska

Regulátor spalování

Tüzelésszabályozó

Regulator de aprindere

Regulátor spaľovania

Ateşleme regülörü

Регулятор горения

1 Safety Guidelines

- Follow the installation instructions.
- Use the appliance
 - according to its intended use
 - in good condition
 - with due regard to safety and risk of danger.
- Note that the appliance is exclusively for use in the applications detailed in these installation instructions (see 2 Technical Data). Any other use will not be considered to comply with requirements and would invalidate the warranty.
- Please take note that any assembly, commissioning, servicing and adjustment work may only be carried out by authorized persons.
- Immediately rectify any malfunctions which may influence safety.

2 Technical Data

Connections/Sizes

Connection size: 3/4"

Nominal size: DN20

Operating temperatures

Max. ambient temperature: 70 °C

Max. sensor temperature: 115 °C

Setting range: 30 - 90 °C

Specifications

Chain length: 1.2 m

Chain load: 100 - 600 g (Standard version),
400 - 1000 g (Reinforced version)

Tube length: 53 mm

For solid fuel and multi-fuel
heating installations to
EN 12828

7 Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
Temperature during stabilised operation is below the set value.	Too little inlet air	Shorten chain
	Other influences, e.g. too much ash in the boiler.	Irrespective of the FR124, check all other influences, e.g. fuel and ash quantities, position of the admixed air flap, boiler inertia and the entire heating system
Temperature during stabilised operation is above the set value.	Too much inlet air	Extend chain
	Inlet air flap is jammed and does not shut	Oil inlet air flap
	Other influences, e.g. too much ash in the boiler.	Irrespective of the FR124, check all other influences, e.g. fuel and ash quantities, position of the admixed air flap, boiler inertia and the entire heating system
Other faults		Call Technical Customer Service

1 Sicherheitshinweise

- Beachten Sie die Einbuanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät
 - bestimmungsgemäß
 - in einwandfreiem Zustand
 - sicherheits- und gefahrenbewusst.
- Beachten Sie, dass das Gerät ausschließlich für den in dieser Einbuanleitung genannten Verwendungsbereich bestimmt ist (siehe 2 Technische Daten). Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Beachten Sie, dass alle Montage-, Inbetriebnahme, Wartungs- und Justagearbeiten nur durch autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden dürfen.
- Lassen Sie Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sofort beseitigen.

2 Technische Daten

Anschlüsse/Größen

Anschlussgröße: 3/4"

Nenngröße: DN20

Betriebstemperaturen

Max. Umgebungstemperatur: 70 °C

Max. Fühlertemperatur: 115 °C

Einstellbereich: 30 - 90 °C

Spezifikationen

Kettenlänge: 1,2 m

Kettenbelastung: 100 - 600 g (Standardversion),
400 - 1000 g (Verstärkte Ausführung)

Rohrlänge:	53 mm
	Für Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 mit Feststoff- und Wechselbrandkesseln

3 Produktvarianten

Produktvarianten finden Sie unter homecomfort.resideo.com/europe

4 Montage

4.1 Einbauhinweise

- Einbaulage horizontal oder vertikal
- Feuerungsregler im Wasserkreislauf des Kessels einbauen
- Nur in die dafür vorgesehene Gewindemuffe einbauen

4.2 Montageanleitung

- Gewinde mit einem Hanf- oder Teflonband abdichten.
- Tauchrohr (Gewinde G3/4) in die Gewindemuffe des Kessels einschrauben
- Hebelstange fixieren
- Kette an der Hebelstange und der Zuluftklappe befestigen
 - Die Kette hängt frei und die Hebelstange bewegt sich beim Drehen des Einstellknopfs frei

5 Inbetriebnahme

5.1 Feuerungsregler kalibrieren

- Kessel bei manuell geöffneter Zuluftklappe anheizen
- Einstellknopf des Feuerungsreglers auf „60“ einstellen
- Wenn die Wassertemperatur 60 °C erreicht hat und stabil bleibt, die Länge der Kette so anpassen, dass die Tür 2 mm offen bleibt.

6 Entsorgung

Die örtlichen Vorschriften zur korrekten Abfallverwertung/-

7 Fehlersuche

Problem	Ursache	Abhilfe
Temperatur liegt im stabilisierten Betriebszustand unter dem eingestellten Wert.	Zu wenig Luftzufuhr Weitere Einflüsse, z. B. zu viel Asche im Kessel.	Kette verkürzen Unabhängig vom FR124 alle weiteren Einflüsse überprüfen, z. B. Brennstoff- und Aschenmenge, Lage der Beiluftklappe, Trägheit des Kessels und des gesamten Heizungssystems
Temperatur liegt im stabilisierten Betriebszustand über dem eingestellten Wert.	Zu viel Luftzufuhr Zuluftklappe klemmt und geht nicht zu Weitere Einflüsse, z. B. zu viel Asche im Kessel.	Kette verlängern Zuluftklappe ölen Unabhängig vom FR124 alle weiteren Einflüsse überprüfen, z. B. Brennstoff- und Aschenmenge, Lage der Beiluftklappe, Trägheit des Kessels und des gesamten Heizungssystems
Sonstige Störungen		Technische Kundenberatung anrufen

1 Règles de sécurité

1. Suivez les instructions d'installation.
2. Utilisez le dispositif
 - Conformément à l'usage auquel il est destiné
 - Dans un bon état
 - En tenant dûment compte de la sécurité et des risques.
3. Notez que le dispositif est exclusivement réservé à une utilisation dans les applications décrites en détails dans les présentes instructions d'installation (Voir 2 Caractéristiques techniques). Toute autre utilisation sera considérée comme non conforme aux exigences et entraînera une annulation de la garantie.
4. Notez que seules les personnes autorisées sont habilitées à effectuer les travaux d'assemblage, de mise en service, de maintenance et de réglage.
5. Éliminez immédiatement tout dysfonctionnement susceptible d'enrayer la sécurité.

2 Caractéristiques techniques

Raccords/tailles

Taille du raccord:	3/4"
Diamètre nominal:	DN20

Températures de fonctionnement

Température ambiante maximale:	70 °C
Capteur de température max.:	115 °C
Plage de réglage:	30 - 90 °C

Spécifications

Longueur de chaîne:	1,2 m
Charge sur la chaîne:	100 - 600g (Version normale), 400 - 1000g (Modèle renforcé)
Longueur du tube plongeur:	53 mm

Spécifications

	Pour installations de chauffage selon DIN EN12828 avec chaudières à combustible solide et chaudières mixtes
--	---

3 Options

Pour les options, visitez homecomfort.resideo.com/europe

4 Assemblage

4.1 Consignes d'installation

- Position de montage horizontale ou verticale
- Monter le régulateur de combustion dans le circuit d'eau de la chaudière
- Montage uniquement dans le manchon fileté prévu à cet effet

4.2 Instructions d'assemblage

1. Étanchéifier le filetage avec une bande de chanvre ou de téflon.
2. Visser le tube plongeur (Filetage G^{3/4}) dans le manchon fileté de la chaudière
3. Fixer la barre de levier
4. Fixer la chaîne à la barre du levier et au clapet d'alimentation d'air
 - La chaîne pend librement et la barre de levier bouge librement quand on tourne le bouton de réglage

5 Démarrage

5.1 Calibrer le régulateur de combustion

1. Allumer la chaudière, le clapet d'alimentation d'air étant ouvert manuellement
2. Régler le bouton de réglage du régulateur de combustion sur „60“
3. Quand la température de l'eau a atteint 60°C et est stabilisée, ajuster la longueur de la chaîne de sorte que la porte reste ouverte de 2 mm.

6 Mise au rebut

Observez les exigences locales en matière de recyclage / d'élimination conforme des déchets !

7 Dépannage

Problème	Cause	Solution
La température à l'état d'exploitation stabilisé est à un niveau inférieur à la valeur réglée.	Alimentation en air insuffisante Autres influences, par ex. trop de cendres dans la chaudière	Raccourcir la chaîne Vérifier toutes les autres influences indépendamment du FR124, par ex. la quantité de combustible et de cendres, la position du clapet d'air d'infiltration, l'inertie de la chaudière et de tout le système de chauffage.
La température à l'état d'exploitation stabilisé est à un niveau supérieur à la valeur réglée.	Alimentation en air trop importante Le clapet d'alimentation d'air se bloque et ne se ferme pas Autres influences, par ex. trop de cendres dans la chaudière	Rallonger la chaîne Huiler le clapet d'alimentation en air Vérifier toutes les autres influences indépendamment du FR124, par ex. la quantité de combustible et de cendres, la position du clapet d'air d'infiltration, l'inertie de la chaudière et de tout le système de chauffage.
Autres dysfonctionnements		Contacter les techniciens du service après-vente

1 Veiligheidsrichtlijnen

- Houd de installatiehandleiding aan.
- Gebruik de apparatuur
 - waarvoor het is bedoeld
 - in goede conditie
 - met aandacht voor de veiligheid en risico's.
- Houd er rekening mee dat de apparatuur exclusief is bedoeld voor de applicaties zoals beschreven in deze installatiehandleiding (zie 2 Technische Data). Elk ander gebruik wordt gezien als gebruik niet conform de bedoeling en doet de garantie komen te vervallen.
- De montage, de inbedrijfstelling, het onderhoud en de instelling mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Storingen die de veiligheid kunnen beïnvloeden dienen direct te worden opgelost.

2 Technische Data

Aansluitingen/afmetingen

Aansluitmaat: 3/4"

Nominale afmetingen: DN20

Bedrijfstemperatuur

Max. omgevings temp: 70 °C

Max. sensor temperatuur: 115 °C

Instelschaal: 30 - 90 °C

Specificaties

Kettinglengte: 1,2 m

Kettingbelasting: 100 - 600 g (normale uitvoering),
400 - 1000 g (versterkte uitvoering)

Dompelbuislengte: 53 mm

Voor verwarmingsinstallaties volgens DIN EN12828 met vaste brandstof- en combiketels

7 Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Temperatuur ligt in de gestabiliseerde operationele toestand onder de ingestelde waarde.	Te weinig luchttoevoer Andere invloeden, bijv. te veel as in de ketel	Ketting verkorten. Onafhankelijk van de FR124 alle hoeveelheid brandstof en as, positie van de klep voor extra lucht, traagheid van de ketel en van het hele verwarmingssysteem.
Temperatuur ligt in de gestabiliseerde operationele toestand boven de ingestelde waarde.	Te veel luchttoevoer Klep voor luchttoevoer klemt en gaat niet dicht. Andere invloeden, bijv. te veel as in de ketel	Ketting verlengen. Klep voor luchttoevoer oliën. Onafhankelijk van de FR124 alle hoeveelheid brandstof en as, positie van de klep voor extra lucht, traagheid van de ketel en van het hele verwarmingssysteem.
Andere storingen		Neem contact op met de technische klantenservice

1 Avvertenze di sicurezza

1. Rispettare le istruzioni di installazione.
2. Utilizzare l'apparecchio
 - secondo la destinazione d'uso
 - solo se integro
 - in modo sicuro e consapevoli dei pericoli connessi.
3. Si prega di considerare che l'apparecchio è realizzato esclusivamente per gli impieghi riportati nelle presenti istruzioni (Vedere 2 Dati tecnici). Un uso differente da quello previsto è da considerarsi non conforme ai requisiti e annullerebbe la garanzia.
4. Osservare che tutti i lavori di montaggio, di messa in funzione, di manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti soltanto da personale autorizzato.
5. I guasti che potrebbero compromettere la sicurezza devono essere risolti immediatamente.

2 Dati tecnici

Attacchi/dimensioni

Dimensione dell'attacco: 3/4"

Dimensioni nominali: DN20

Temperature di esercizio

Temperatura ambiente max.: 70 °C

Sensore di temperatura max.: 115 °C

Campo di regolazione: 30 - 90 °C

Specifiche

Lunghezza catena: 1,2 m

Carico catena: 100 - 600g (esecuzione normale),
400 - 1000g (versione rinforzata)

Lunghezza tubo a immersione: 53 mm

7 Risoluzione problemi

Problema	Causa	Risoluzione
In condizioni d'esercizio stabili, la temperatura è inferiore al valore impostato.	Quantità di aria troppo bassa Altre cause, p.es. troppa cenere nella caldaia.	Accorciare la catena Controllare, indipendentemente dal FR124, tutte le altre cause, p.es. quantità di combustibile e cenere, posizione della valvola per l'aria secondaria, inerzia della caldaia e di tutto l'impianto di riscaldamento
In condizioni d'esercizio stabili, la temperatura è superiore al valore impostato.	Quantità di aria troppo alta La valvola dell'aria di alimentazione si blocca e non si chiude	Allungare la catena Lubrificare la valvola dell'aria di alimentazione
Altri guasti	Altre cause, p.es. troppa cenere nella caldaia.	Controllare, indipendentemente dal FR124, tutte le altre cause, p.es. quantità di combustibile e cenere, posizione della valvola per l'aria secondaria, inerzia della caldaia e di tutto l'impianto di riscaldamento

Per impianti di riscaldamento secondo DIN EN12828 con caldaia a combustibile solido o a due combustibili

3 Opzioni

Per gli opzioni, visita homecomfort.resideo.com/europe

4 Montaggio

4.1 Istruzioni di installazione

- Posizione di montaggio orizzontale o verticale
- Montare il regolatore del bruciatore nel circuito dell'acqua della caldaia
- Installarlo esclusivamente nell'apposito manicotto filettato

4.2 Istruzioni di montaggio

1. Sigillare la filettatura con filo di canapa o nastro di teflon.
2. Avvitare il tubo a immersione (filettatura G^{3/4}) nel manicotto filettato della caldaia
3. Fissare l'asta della leva
4. Fissare la catena all'asta della leva e alla valvola di alimentazione dell'aria
 - La catena deve pendere liberamente e l'asta della leva deve muoversi liberamente quando viene ruotato il pulsante di regolazione

5 Messa in servizio

5.1 Calibrazione del regolatore del bruciatore

1. Riscaldare la caldaia con valvola di alimentazione dell'aria aperta manualmente
2. Impostare il pulsante del regolatore sul valore "60"
3. Quando la temperatura dell'acqua raggiunge 60°C e rimane stabile, correggere la lunghezza della catena in modo che lo sportello rimanga aperto di 2 mm.

6 Smaltimento

Rispettare le norme locali relative al corretto riciclaggio o smaltimento di rifiuti!

1 Directivas de seguridad

- Siga las instrucciones de instalación.
- Utilice el aparato
 - según su uso previsto
 - en buen estado
 - teniendo en cuenta la seguridad y el riesgo de peligro.
- Tenga en cuenta que el aparato únicamente se ha previsto para el uso en las aplicaciones detalladas en estas instrucciones de instalación (Ver 2 Datos técnicos). Cualquier otro uso se considerará que no cumple los requisitos y provocará la extinción de la garantía.
- Tenga en cuenta que los trabajos de montaje, puesta en servicio, asistencia técnica y ajuste solo pueden ser realizados por personas autorizadas.
- Corrija inmediatamente cualquier funcionamiento incorrecto que pueda afectar a la seguridad.

2 Datos técnicos

Conexiones/tamaños

Medidas de conexión:	3/4"
Tamaños nominales:	DN20

Temperaturas de funcionamiento

Temperatura ambiental máx.:	70 °C
Temperatura del sensor máx.:	115 °C
Intervalo de ajuste:	30-90 °C

Especificaciones

Longitud de la cadena:	1,2 m
Carga de la cadena:	100 - 600g (Ejecución normal), 400 - 1000g (Ejecución reforzada)

7 Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
En el estado de servicio estabilizado, la temperatura se encuentra por debajo del valor ajustado.	Admisión de aire insuficiente	Acortar la cadena
	Otras influencias, como por ej. demasiada ceniza en la caldera	Comprobar todos los demás factores de influencia independientemente del FR124, por ej. la cantidad de combustible y ceniza, la situación de la compuerta de aire adicional, la inercia de la caldera y del sistema de calefacción en su conjunto, etc.
En el estado de servicio estabilizado, la temperatura se encuentra por encima del valor ajustado.	Admisión de demasiado aire	Prolongar la cadena
	La compuerta de admisión de aire está atascada y no se cierra	Aceitar la compuerta de admisión de aire
	Otras influencias, como por ej. demasiada ceniza en la caldera	Comprobar todos los demás factores de influencia independientemente del FR124, por ej. la cantidad de combustible y ceniza, la situación de la compuerta de aire adicional, la inercia de la caldera y del sistema de calefacción en su conjunto, etc.
Otras anomalías		Llame al servicio técnico de asistencia al cliente

Longitud del tubo:	53 mm
	Para instalaciones de calefacción según DIN EN12828 con calderas de combustible sólido y mixtas.

3 Opciones

Para opciones visite homecomfort.resideo.com/europe

4 Montaje

4.1 Directrices de instalación

- Posición de montaje horizontal o vertical
- Instalar el regulador de combustión en el circuito de agua de la caldera
- Solo se debe montar en el manguito rosulado previsto para él

4.2 Instrucciones de montaje

- Sellar la rosca con cánamo o con cinta de teflón.
- Enroscar el tubo de inmersión (rosca G³/4) en el manguito rosulado de la caldera
- Fijar la barra de palanca
- Fijar la cadena a la barra y compuerta de admisión de aire
 - La cadena está suspendida libremente y la barra de la palanca se mueve también sin trabas al girar el botón de ajuste

5 Arranque

5.1 Calibrar el regulador de combustión

- Calentar la caldera con la compuerta de admisión de aire abierta manualmente.
- Ajustar en "60" el botón de ajuste del regulador de combustión
- Cuando la temperatura del agua alcance 60 °C y se establezca en este punto, adaptar la longitud de la cadena de tal modo que la puerta quede abierta 2 mm.

6 Eliminación

¡Tenga en cuenta los requisitos locales referentes a un reciclaje/eliminación de residuos correctos!

1 Turvaohjeet

- Noudata asennusohjetta
- Käytä laitetta
 - sen käyttötarkoitukseen mukaan
 - hyvässä kunnossa
 - turvallisuuksia ja vaaranäkökohdat huomioiden.
- Laite on tarkoitettu vain näissä asennusohjeissa mainittuihin käyttötarkoituksiin (ks.2 Tekniset tiedot). Kaikki muu käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi ja mitätöi takuun.
- Vain koulutetut asentajat saavat asentaa, ottaa, käyttöön ja huolttaa laitteita.
- Korja Turvallisuuteen mahdollisesti haitallisesti vaikuttavat toimintahäiriöt välittömästi.

2 Tekniset tiedot

Liitännät/koot

Liitännän koko:	3/4"
Nimelliskoot:	DN20

Käyttölämpötilat

Max. ympäristön lämpötila:	70 °C
Max. anturin lämpötila:	115 °C
Säätoalue:	30 - 90 °C

Tekniset tiedot

Ketjun pituus:	1,2 m
Ketjun kuormitus:	100 - 600g (normaali malli), 400 - 1000g (vahvistettu malli)
Suojaputken pituus:	53 mm

DIN EN12828 mukaisiin kiinteää polttoainetta käyttäviin ja monipolttoaineekattiloihin

7 Vianetsintä

Häiriö	Häiriön syy	Korjaustoimenpiteet
Lämpötila on stabilissa toimintatilassa alle säädetyn arvon.	Liian vähän ilmaa Muita vaikutuksia, esim. liikaa tuhkaa kattilassa	Lyhennä ketjua Tarkasta FR124 riippumatta kaikki muut vaikutukset, esim. polttoaineen tuhkan määrä, sivuilmaluuksen asento, kattilan ja koko lämmitysjärjestelmän hitaus
Lämpötila on stabilissa toimintatilassa yli säädetyn arvon.	Liikaa ilmaa Tuloilmaluuksu takertelee eikä sulkeudu Muita vaikutuksia, esim. liikaa tuhkaa kattilassa	Pidennä ketjua Öljyä tuloilmaluuksu Tarkasta FR124 riippumatta kaikki muut vaikutukset, esim. polttoaineen tuhkan määrä, sivuilmaluuksen asento, kattilan ja koko lämmitysjärjestelmän hitaus
Muita häiriöitä		Soita tekniseen tukeen

3 Lisävarusteet

Lisävarusteet varten käy homecomfort.resideo.com/europe

4 Kokoaminen

4.1 Asennussuositukset

- Asennusasento vaaka- tai pystysuora
- Asenna paloilman säädin kattilan vesikierkoon
- Asenna vain säätimelle tarkoitettuun kierremuhviin

4.2 Kokoamisohjeet

- Tiivistä kierre hamppu- tai teflonnauhalla
- Kierrä suojaputki (kierre G3/4) kattilan kierremuhviin
- Kiinnitä vipu
- Kiinnitä ketju vipuun ja tuloilmaluukskuun
 - Ketju riippuu vapaasti ja vipu liikkuu vapaasti, kun säätinoppia käännetään

5 Käyttöönotto

5.1 Paloilman säätimen kalibrointi

- Kattilan on lämmittävä, kun tuloilmaluuksu on avattu manuaalisesti
- Käännä paloilman säätimen nuppi asentoon 60
- Kun veden lämpötila on saavuttanut 60 °C ja pysyy tasaisena, säädä ketjun pituus niin, että luukku pysyy 2 mm auki.

6 Hävittäminen

Noudata paikallisia jätteidenpoistosta ja jätehuollossa annettuja määräyksiä!

1 Retningslinjer for sikkerhet

- Følg monteringsinstrukksene.
- Bruk utstyret
 - i henhold til tiltenkt bruk
 - i god stand
 - ta hensyn til sikkerheten og farerisikoen.
- Merk at ventilen utelukkende er beregnet på bruk som beskrevet i disse monteringsveilegningene (se 2 Tekniske data). All annen bruk ansees som ikke tiltenkt bruk og vil oppheve garantien.
- All montasje, ferdigstilling, vedlikehold og driftsinnstillinger skal utføres av kompetent og autorisert personell.
- Få utbredt feil som setter sikkerheten i fare, med en gang.

2 Tekniske data

Tilkoblinger/Dimensjoner

Tilkoblingsdimensjoner: $\frac{3}{4}$ "

Innløp tilkoblingsdimensjon: DN20

Driftstemperaturer

Maks omgivelsestemperatur: 70 °C

Maks. sensor temperatur: 115 °C

Innstillingsområde: 30 – 90 °C

Spesifikasjoner

Kjettinglengde: 1,2m

Kjettingbelastning: 100 - 600 g (Normal utførelse),
400 - 1000 g (Forsterket utførelse)

Lengde på innstikkør: 53 mm

For varmeanlegg kjeler for forbrenning av fast eller blandet materiale i henhold til DIN EN12828.

7 Feilsøking

Feil	Arsak	Løsning
Temperaturen blir i stabilisert driftstilstand liggende under den innstilte verdien.	Fot liten lufttilførsel Andre påvirkninger, f.eks. for mye aske i kjelen.	Forkort kjettingen Kontroller alle andre påvirkninger uavhengig av FR124, f.eks. fyrmaterialer- og askemengde, stillingen til biluftspjeldet, treghet i kjelen og hele varmesystemet.
Temperaturen blir i stabilisert driftstilstand liggende over den innstilte verdien.	For stor lufttilførsel Luftspjeldet er fastkilt og lukker ikke Andre påvirkninger, f.eks. for mye aske i kjelen.	Forleng kjettingen Smør luftspjeldet Kontroller alle andre påvirkninger uavhengig av FR124, f.eks. fyrmaterialer- og askemengde, stillingen til biluftspjeldet, treghet i kjelen og hele varmesystemet.
Andre feil		Ring teknisk kundestøtte

1 Säkerhetsanvisningar

- Beakta monteringsanvisningen.
- Utrustningen ska användas
 - enligt dess avsedda användning
 - i gott skick
 - med vederbörlig hänsyn till säkerhet och risk för fara.
- Tänk på att enheten bara är avsedd för användning i de applikationer som monteringsanvisningen anger (se 2 Tekniska data). All annan användning räknas som ej avsedd användning och innebär att garantin upphör att gälla.
- Beakta att samtliga monterings-, idrifttagnings- underhålls- och justeringsarbeten endast får utföras av auktoriserad fackpersonal.
- Störningar som kan påverka säkerheten måste åtgärdas omedelbart.

2 Tekniska data

Anslutningar/storlekar

Anslutningsstorlek: $\frac{3}{4}$ "

Nominell storlek: DN20

Drifttemperaturer

Högsta omgivningstemperatur: 70 °C

Max. temperatursensor: 115 °C

Inställningsområde: 30–90 °C

Specifikationer

Kedjelängd: 1,2 m

Kedjekapacitet: 100 - 600 g (standardutförandet),
400 - 1000 g (förstärkt utförande)

Sänkrörlängd: 53 mm

För varmeanläggningar enligt DIN EN12828 med fastbränsle och kombinationspannor

7 Felsökning

Störning	Orsak	Åtgärd
I stabilt driftsläge ligger temperaturen under det inställda värdet.	Lufttillförseln är för låg Andra påverkningar, t ex för mycket aska i pannan	Korta kedjan Oberoende från FR124 ska samtliga andra påverkningar kontrolleras, t ex bränsle- och askmängd, hjälpluftklaffens läge, pannans och hela värmesystemets tröghet
I stabilt driftsläge ligger temperaturen över det inställda värdet.	Lufttillförseln är för hög Tillluftsklaffen har fastnat och stängs inte Andra påverkningar, t ex för mycket aska i pannan	Förläng kedjan Olja tillluftsklaffen Oberoende från FR124 ska samtliga andra påverkningar kontrolleras, t ex bränsle- och askmängd, hjälpluftklaffens läge, pannans och hela värmesystemets tröghet
Övriga störningar		Kontakta den tekniska kundtjänsten

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przestrzegać instrukcji montażu.
- Używać urządzenia
 - zgodnie z jego przeznaczeniem;
 - w dobrym stanie;
 - ze świadomością bezpieczeństwa i zagrożeń.
- Należy pamiętać, że urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań określonych w niniejszej instrukcji montażu (Patrz 2 Dane techniczne). Każde inne zastosowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.
- Należy również pamiętać, że wszelkie prace związane z montażem, rozruchem, serwisowaniem i regulacją mogą wykonywać wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.
- Wszelkie usterki mogące stanowić zagrożenie należy natychmiast usuwać.

2 Dane techniczne

Przyłącza/rozmiary

Rozmiar przyłączy:

3/4"

Nominalne rozmiary:

DN20

Temperatury robocze

Maks. temperatura otoczenia:

70 °C

Max. temperatura czujnika:

115 °C

Zakres ustawień:

30–90 °C

Specyfikacja

Długość łańcucha:

1,2 m

Obciażenie łańcucha:

100 - 600 g (wersja standardowa),
400 - 1000 g (wersja wzmacniona)

Długość rurki zanurzeniowej:	53 mm
	Przeznaczony do instalacji grzewczych wg DIN EN12828 wypuszczonych w kotły na paliwa stałe oraz kotły kombinowane.

3 Opcje

Opcje zobacz stronę homecomfort.resideo.com/europe

4 Montaż

4.1 Wskazówki dotyczące montażu

- Pozycja montażowa pozioma lub pionowa
- Zamontować regulator paleniska w obiegu wody kotła
- Montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu gwintowanych złączkach

4.2 Instrukcja montażu

- Gwint uszczelnić taśmą teflonową lub konopiami.
- Rurkę zanurzeniową (gwint G3/4) wkręcić w złączkę gwintowaną kotła.
- Zablokować drążek dźwigni
- Przymocować łańcuch do drążka dźwigni i klapy powietrza dolotowego
 - Łańcuch powinien zwisać swobodnie i a dźwignia poruszać się swobodnie podczas obracania pokrętlem regulacyjnym

5 Uruchomienie

5.1 Kalibracja regulatora paleniska

- Rozgrzać kocioł przy ręcznie otwartej klapie powietrza dolotowego
- Pokrętło regulatora paleniska ustawić na 60 °C.
- Po osiągnięciu i ustabilizowaniu temperatury wody na poziomie 60 °C, długość łańcucha dopasować tak, by drzwiczki pozostały 2 mm otwarte.

6 Utylizacja

Należy stosować się do miejscowych przepisów dotyczących prawidłowego wykorzystania odpadów, względnie ich utylizacji

7 Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Środek zaradczy
Wartość temperatury po ustabilizowaniu jest poniżej ustawionej wartości.	Zbyt słaby dopływ powietrza Inne czynniki, np. zbyt duża ilość popiołu w kotle.	Skrócić łańcuch Niezależnie od FR124 sprawdzić wszystkie pozostałe czynniki, np. ilość paliwa i popiołu, położenie klapy powietrza, bezwładność kotła i całego systemu grzewczego.
Wartość temperatury po ustabilizowaniu jest wyższa od ustawionej wartości.	Zbyt intensywny dopływ powietrza Klapa powietrza dolotowego zaciąga się i nie domykają.	Wydłużyc łańcuch Naoliwić klapę powietrza dolotowego
	Inne czynniki, np. zbyt duża ilość popiołu w kotle.	Niezależnie od FR124 sprawdzić wszystkie pozostałe czynniki, np. ilość paliwa i popiołu, położenie klapy powietrza, bezwładność kotła i całego systemu grzewczego.
Pozostałe usterki		Skonsultować się z serwisem technicznym

1 Bezpečnostní pokyny

- Respektujte návod k montáži.
- Používejte zařízení
 - v souladu s určeným použitím
 - v dobrém stavu
 - s ohledem na bezpečnost a rizika nebezpečí.
- Mějte na paměti, že zařízení je určeno výhradně k použití v aplikacích, které jsou podrobně popsány v tomto návodu k montáži (viz 2 Technické údaje). Jakékoli jiné použití nebude považováno za použití v souladu s požadavky a zneplatnilo by záruku.
- Mějte prosím na paměti, že jakékoli montáž, vychystávací práce, servisní práce a úpravy mohou vykonávat pouze pověřené osoby.
- Okamžitě opravte jakékoli poruchy, které by mohly ovlivnit bezpečnost.

2 Technické údaje

Přípojky/velikosti	
Velikost přípojky:	3 /4"
Jmenovité velikosti:	DN20
Provozní teploty	
Max. okolní teplota:	70 °C
Max. teplota čidla:	115 °C
Oblast požadovaných hodnot:	30 - 90 °C
Specifikace	
Délka řetězu:	1,2 m
Zatížení řetězu:	100 - 600g Standardní provedení 400 - 1000g Zesílené provedení
Délka ponorné trubky:	53 mm
	Pro topná zařízení dle DIN EN12828 s kotli na tuhá paliva a kombinované kotle

7 Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Teplota je ve stabilizovaném provozním stavu pod nastavenou hodnotou.	Malý přívod vzduchu Další vlivy, např. příliš mnoho popelu v kotli.	Zkrátě řetěz Nezávisla na FR124 zkонтrolujte všechny další vlivy, např. množství paliva a popelu, poloha klapky pro přídavný vzduch, setrvačnost kotle a celého topného systému
Teplota je ve stabilizovaném provozním stavu nad nastavenou hodnotou.	Nadměrný přívod vzduchu Klapka pro vedlejší vzduch se zasekla a nelze ji uzavřít Další vlivy, např. příliš mnoho popelu v kotli.	Prodlužte řetěz Namažte klapku pro vedlejší vzduch Nezávisla na FR124 zkонтrolujte všechny další vlivy, např. množství paliva a popelu, poloha klapky pro přídavný vzduch, setrvačnost kotle a celého topného systému
Jiné poruchy		Kontaktujte technické servisní oddělení

1 Biztonsági útmutató

- Vegye figyelembe a beépítési útmutatót.
- A készüléket
 - a tervezett felhasználási céljának megfelelően
 - jó állapotban
 - kelő tekintettel a biztonsági követelményekre és a veszélyekre.
- Vegye figyelembe azt, hogy a készüléket kizáráig azon az alkalmazási területen használja, amelyet ebben a beépítési útmutatóban megállapítottak (2 Műszaki adatok). Más vagy ezen túlmenő használat nem számít rendeltekesszerűnek.
- Figyeljen arra, hogy minden szerelési, üzembe helyezési, karbantartási és beszabályozási munkát csak erre felhatálmazott szakemberek végezzék el.
- Azonnal szüntesse meg azokat az üzemzavarokat, amelyek a biztonságot csökkenthetik.

2 Műszaki adatok

Csatlakozók/méretek

Csatlakozási meret:	3/4"
Névleges méret:	DN20

Üzemi hőmérséklet

Max. körményzeti hőmérséklet:	70 °C
Max. érzékelő hőmérséklete:	115 °C
Előírt tértartomány:	30 - 90 °C

Specifikáció

Lánchosszúság:	1,2 m
Láncterhelés:	100 - 600g (Normál kivitel), 400 - 1000 g (Megerősített kivitel)
Merülőcső hossza:	53 mm
	DIN EN12828 szerinti, szilárdanyag és változtatható tűzelésű kazánokkal ellátott fűtőberendezésekhez

7 Üzemzavar-elhárítás

Hibajelenség	Ok	Javaslat
A hőmérséklet a stabilizált üzemállapotban a beállított érték alatt marad.	Túl kevés a levegőbevezetés További hatások, pl. túl sok hamu van a kazánban.	Rövidítse meg a láncot Az FR124-től függetlenül vizsgáljon meg minden további hatást, pl. a tűzelőanyag és hamu mennyiségét, a melléklevégi csappantyú helyzetét, a kazán és az egész fűtőrendszer tehetetlenségét.
A hőmérséklet a stabilizált üzemállapotban a beállított érték fölött marad.	Túl sok a levegőbevezetés A bemenőlevégi csappantyú szorul és nem záródik További hatások, pl. túl sok hamu van a kazánban.	Hosszabbítsa meg a láncot Olajozza meg a bemenőlevégi csappantyút Az FR124-től függetlenül vizsgáljon meg minden további hatást, pl. a tűzelőanyag és hamu mennyiségét, a melléklevégi csappantyú helyzetét, a kazán és az egész fűtőrendszer tehetetlenségét.
Egyéb üzemzavarok	Hívja fel a vevőtanácsadó részlegét	

1 Indicații referitoare la siguranță

- Urmați instrucțiunile de montaj.
- Utilizați aparatul
 - în conformitate cu destinația
 - în stare ireprosabilă
 - având în vedere măsurile de siguranță și pericolele.
- Rețineți că aparatul este destinat exclusiv utilizării în aplicațiile detaliate în aceste instrucțiuni de montaj (Vezi 2 Date tehnice). Orice altă utilizare nu este considerată conformă cu cerințele și ar invalida garanția.
- Vă rugăm să rețineți că orice asamblare, punere în funcțiune, întreținere și reglare trebuie efectuate numai de către persoane autorizate.
- Remediați imediat orice defectiuni care ar putea afecta siguranța.

2 Date tehnice

Racorduri/dimensiuni

Dimensiuni racord: 3/4"

Dimensiuni nominale: DN20

Temperaturi de funcționare

Temperatură mediu max.: 70 °C

Max. temperatura senzorului: 115 °C

Domeniu valorii nominale: 30 - 90 °C

Specificații

Lungime lanț: 1,2 m

Solicitare lanț: 100 - 600 g (Model normal),
400 - 1000 g (Variantă consolidată)

Lungime ţeavă submersibilă: 53 mm

Pentru instalații termice
conform DIN EN12828 cu
cazane pe combustibil solid și
ardere alternantă

7 Depanarea

Problema	Cauza	Remediere
Temperatura se află la starea de exploatare stabilizată sub valoarea reglată.	Prea puțin debit de aer de alimentare	se scurtează lanțul
	Alte influențe, de ex. prea multă cenușă în cazan.	Indiferent de FR124 se verifică toate influențele suplimentare, de ex. cantitatea de carburant și cenușă, poziția clapetei de aer auxiliar, portanța cazanului și a întregului sistem termic
Temperatura se află la starea de exploatare stabilizată peste valoarea reglată.	Prea mult aer de alimentare	Se lungesc lanțul
	Clapeta de aer de alimentare se agăta și nu se închide	Se unge clapeta la aerul de alimentare
	Alte influențe, de ex. prea multă cenușă în cazan.	Indiferent de FR124 se verifică toate influențele suplimentare, de ex. cantitatea de carburant și cenușă, poziția clapetei de aer auxiliar, portanța cazanului și a întregului sistem termic
Alte perturbații		Apelați serviciul de suport tehnic clientii

1 Bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte montážny návod.
- Prístroj používajte
 - podľa určenia
 - v bezchybnom stave
 - s uvedomiením si bezpečnosti a nebezpečenstva.
- Rešpektujte, že prístroj je určený výlučne pre oblasť použitia, uvedenú v tomto montážnom návode (vidieť 2 Technické údaje). Iné alebo rozsah prekračujúce použitie sa považuje za použitie, ktoré nie je v súlade s určením.
- Rešpektujte, že všetky montážne práce, uvedenie do prevádzky, údržbárske a nastavovacie práce smú vykonávať len autorizovaní odborníci.
- Poruchy, ktoré obmedzujú bezpečnosť, okamžite odstráňte.

2 Technické údaje

Pripojenie/Vel'kosti

Pripájací rozmer: 3 /4"

Nominálna veľkosť: DN20

Prevádzkové teploty

Max. teplota okolia : 70 °C

Max. teplota snímača: 115 °C

Regulačný rozsah: 30 - 90 °C

Špecifikácie

Dĺžka reťaze: 1,2 m

Zatáženie reťaze: 100 - 600 g (normálne prevedenie),
400 - 1000 g (pevné prevedenie)

Dĺžka ponorej rúrky: 53 mm

Pre vykurovacie zariadenia podľa DIN EN12828 s kotlami na pevné alebo premenlivé palivo

7 Riešenie problémov

Porucha	Príčina	Odstránenie
Teplota je v stabilizovanom prevádzkovom stave pod nastavenou hodnotou.	Príliš malý prívod vzduchu Ďalšie vplyvy, napr. príliš mnoho popola v kotli.	Skráťte reťaz Nezávisle od FR124 skontrolujte všetky ďalšie vplyvy, napr. množstvo paliva a popola, polohu klapky prídavného vzduchu, zotracnosť kotla a celého vykurovacieho systému
Teplota je v stabilizovanom prevádzkovom stave nad nastavenou hodnotou.	Príliš veľký prívod vzduchu Klapka prívodu vzduchu sa zasekáva a nezaviera sa Ďalšie vplyvy, napr. príliš mnoho popola v kotli.	Predĺžte reťaz Klapku prívodu vzduchu namažte olejom Nezávisle od FR124 skontrolujte všetky ďalšie vplyvy, napr. množstvo paliva a popola, polohu klapky prídavného vzduchu, zotracnosť kotla a celého vykurovacieho systému
Ostatné poruchy		Zavolajte na zákaznícku technickú podporu

1 Güvenlik Uyarıları

- Montaj kılavuzunu dikkate alın.
- Cihazı
 - kullanım amacına göre
 - iyi durumda
 - emniyet ve tehlike riski çerçevesinde
- Cihazın sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım alanı için tasarlanmış olduğunu lütfen unutmayın (görmek 2 Teknik Veriler). Daha başka veya belirtilenden farklı kullanım, kullanım amacına uygun olmayan kullanım sayılır.
- Tüm montaj, işletmeye geçirme, bakım ve ayar çalışmalarının sadece yetkili uzman kişilerce yapılması gerektiğini lütfen dikkate alın.
- Güvenliği olumsuz etkileyebilecek olan arızaların derhal giderilmesini sağlayın.

2 Teknik Veriler

Bağlantılar/Ebatlar

Bağlantı ebatları:..	3 /4"
Nominal ebatlar:	DN20

Çalışma sıcaklıkları

Maks. ortam sıcaklığı:	70 °C
Maks. sensör sıcaklığı:	115 °C
Nominal değer aralığı:	30 - 90 °C

Özellikler

Zincir uzunluğu:	1,2 m
Zincir yükü:	100 - 600g (Normal model), 400 - 1000 g (Takviyeli tip)
Daldırma borusu uzunluğu:	53 mm
	Katı madde ve değişimsiz yanma kazanları ile DIN EN12828'e uygun ısıtma sistemleri için

7 Sorun Giderme

Arıza	Sebebi	Giderilmesi
Sıcaklık, sabit işletim durumunda ayarlanan değerin altında kalıyor.	Hava girişi çok düşük Diğer etkiler, örn. kazanda çok fazla kül var.	Zinciri kısaltın FR124'ten bağımsız olarak tüm diğer etkileri kontrol edin, örn. yakıt ve kül miktarını, yan hava klapesinin durumunu, kazanın ve tüm ısıtma sisteminin eylemsizliğini
Sıcaklık, sabit işletim durumunda ayarlanan değerin üzerinde kalıyor.	Aşırı hava girişi Giriş havası klapesi sıkışıyor ve kapanmıyor Diğer etkiler, örn. kazanda çok fazla kül var.	Zinciri uzatın Giriş havası klipesini yağlayın FR124'ten bağımsız olarak tüm diğer etkileri kontrol edin, örn. yakıt ve kül miktarını, yan hava klapesinin durumunu, kazanın ve tüm ısıtma sisteminin eylemsizliğini
Diger arızalar	Teknik müşteri servisini arayın	

3 Varyantlar

Seçenekler için homecomfort.resideo.com/europe adresini ziyaret edin

4 Montaj

4.1 Kurulum Kılavuzu

- Yatay veya dikey montaj konumu
- Ateşleme regülatörünü kazanın su devridaimine monte edin
- Sadece bunun için öngörülen dişli manşona monte edin

4.2 Montaj talimatları

- Dişliydi kendir veya teflon bant ile izole edin
- Daldırma borusunu (dişli G³/4) kazanın dişli manşonunun içine vidalayın
- Kol çubuğu sabitleyin
- Zinciri kol çubوغuna ve giriş havası klipesine sabitleyin
 - Zincir asılı durur ve kol çubuk, ayar düğmesi döndürildüğünde serbest şekilde hareket eder

5 Başılatma

5.1 Ateşleme regülatörünü kalibre edin

- Kazanı giriş havası klipesini manüel açarak ısıtın
- Ateşleme regülatörünün ayar düğmesini ≈600° değerine ayarlayın
- Su sıcaklığı 60 °C'ye ulaştığında ve sabit durduğunda, zincirin uzunluğunu, kapı 2 mm açık kalacak şekilde uyarlayın.

6 İmha Etme

Usulüne uygun atık madde değerlendirmesi ve imhasına ilişkin yerel yönetmelikleri dikkate alın!

1 Указания по безопасности

1. Следуйте инструкциям по установке.
2. Пользуйтесь устройством:
 - в соответствии с его предназначением;
 - в исправном состоянии;
 - в соответствии с требованиями безопасности и возможной опасности.
3. Использовать исключительно и точно в соответствии с данной инструкцией (2 Технические характеристики). Любое иное использование считается не соответствующим требованиям и является основанием для прекращения гарантии.
4. Имейте в виду, что все работы по монтажу, вводу в эксплуатацию, обслуживанию и настройке должны производиться только квалифицированным персоналом.
5. Немедленно устраняйте любую неисправность, которая угрожает безопасности.

2 Технические характеристики

Соединения/размеры

Соединительный набор: 3/4"

Номинальные размеры: DN20

Рабочие температуры

Температура окружающей среды: 70 °C

Максимум. датчик температуры: 115 °C

Диапазон регулирования: 30–90 °C

Спецификация

Длина цепи:	1,2 м
-------------	-------

Нагрузка на цепь:	100 - 600 г (стандартное исполнение), 400 - 1000 г (Усиленное исполнение)
-------------------	--

Длина погружной трубы:	53 мм
------------------------	-------

	Для систем отопления в соответствии с DIN EN12828 с твердотопливными и универсальными котлами
--	---

3 Варианты поставки

Для Варианты части посетите homecomfort.resideo.com/europe

4 Сборка

4.1 Руководство по установке

- Горизонтальное или вертикальное положение при монтаже
- Установить регулятор горения в циркуляцию воды котла
- Устанавливать только предусмотренную для этого резьбовую муфту

4.2 Инструкции по сборке

1. Уплотнить резьбу тефлоновой или пеньковой лентой
2. Ввинтить погружную трубу (резьба G³/4) в резьбовую муфту котла
3. Зафиксировать рычажную тягу
4. Закрепить цепь на рычажной тяге и воздухоподводящей заслонке
 - Цепь свешивается свободно, а рычажная тяга свободно перемещается при вращении ручки настройки

5 Запуск

5.1 Калибровка регулятора горения

1. Разжечь котел при вручную открытой воздухоподводящей заслонке
2. Установить ручку настройки регулятора горения на 60°T
3. Когда температура воды достигнет 60 °C и будет оставаться устойчивой, отрегулировать длину цепи так, чтобы дверца оставалась открытой на 2 мм.

6 Утилизация

Соблюдайте местные требования по правильной утилизации и уничтожению отходов.

7 Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
В стабилизированном рабочем состоянии температура ниже установленного значения.	Слишком мала подача воздуха	Укоротить цепь
	Прочие воздействия, например, слишком много пепла в котле.	Вне зависимости от FR124 проверить все прочие воздействия, например, количество горючего и пепла, положение заслонки подсасывающего воздуха, инерционность котла и всей системы отопления
В стабилизированном рабочем состоянии температура выше установленного значения.	Слишком велика подача воздуха	Удлинить цепь
	Засела или не доходит воздухоподводящая заслонка	Смазать воздухоподводящую заслонку
	Прочие воздействия, например, слишком много пепла в котле.	Вне зависимости от FR124 проверить все прочие воздействия, например, количество горючего и пепла, положение заслонки подсасывающего воздуха, инерционность котла и всей системы отопления
Прочие неполадки		Звонить в техническую службу обслуживания клиентов

1 Правила безпеки

- Зважайте на інструкцію з монтажу.
- Використовуйте прилад
 - діповідно до призначення
 - в бездоганному стані
 - в усвідомленні положень безпеки та ризиків.
- Зверніть увагу на те, що прилад призначений виключно для використання в цілях, передбачених в інструкції з монтажу (подивитися 2 Технічна інформація). Інше використання, що виходить за межі переліку вважається невідповідним.
- Звертайте увагу, щоб усі роботи з монтажу, запуску в експлуатацію та налагодження проводилися тільки авторизованим персоналом.
- Намагайтесь відразу усунути збої та помилки, які можуть позначитися на безпеці.

2 Технічна інформація

З'єднання/Розміри

Розмір з'єднання:	3/4"
Номінальний розмір:	DN20
Робочі температури	
Макс. температура оточення:	70 °
Макс. температура датчика:	115 °
Діапазон заданих параметрів:	30 - 90 °C

Технічні умови

Довжина ланцюга:	1,2 м
Навантаження ланцюга:	100 - 600 г (Нормальна комплектація), 400 - 1000 г (Зміщенна конструкція)
Довжина прийомної трубки:	53 мм

7 Пошук збоїв / помилок

Помилка	Причина	Спосіб усунення
Температура є стабільною і нижче встановленого значення.	За нихка подача повітря Інші чинники: напр. забагато попелу в котлі	Вкоротити ланцюг Незалежно від FR124 перевірити всі інші фактори впливу, напр. кількість палива та попелу, розташування клапану подачі повітря, інертність котла та системи опалення загалом
Температура є стабільною і вище встановленого значення.	За велика подача повітря Клапан подачі повітря затиснений та не закривається Інші чинники: напр. забагато попелу в котлі	Подовжити ланцюг Змастити клапан подачі повітря Незалежно від FR124 перевірити всі інші фактори впливу, напр. кількість палива та попелу, розташування клапану подачі повітря, інертність котла та системи опалення загалом
Інші збої та помилки	Подзвоніть в технічну службу підтримки клієнтів	

Для систем опалення згідно DIN EN12828 із котлами для твердого та змінного палива.

3 Варіанти

Для опцій відвідайте homecomfort.resideo.com/europe

4 Монтаж

4.1 Вказівки з монтажу

- Розташування при монтажі - вертикальне бао горизонтальне
- встановити регулятор спалювання в колі циркуляції води котла
- Встановити тільки в різьбовий отвір, передбачений для цього

4.2 Інструкція з монтажу

- Різьму ущільнити паклею або тефлоновою стрічкою
- Заглину трубку (Різьба G3/4) вкрутити в різьбовий отвір котла
- Зафіксувати важіль
- Закріпити ланцюг на важелі та клапані подачі повітря
 - Ланцюг звисає та важіль рухається при повертанні кнопки настройки

5 Запуск в експлуатацію

5.1 Калібрування регулятора спалювання

- Запустити котел при відкритому в ручному режимі клапані подачі повітря
- Кнопку регулятора спалювання встановити на 60T
- Коли температура води досягла 60 °C та залишається стабільною, налаштуйте довжина ланцюга так, щоб дверці були відкриті на 2 мм.

6 Усунення (відходів)


Дотримуйтесь місцевих вимог щодо правильної переробки та утилізації відходів!




Manufactured for
and on behalf of
Pittway Sàrl, Z.A., La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland
by its authorised representative
Ademco 1 GmbH

For more information
homecomfort.resideo.com/europe
Ademco 1 GmbH, Hardhofweg 40,
74821 MOSBACH, GERMANY
Phone: +49 6261 810
Fax: +49 6261 81309


4.1

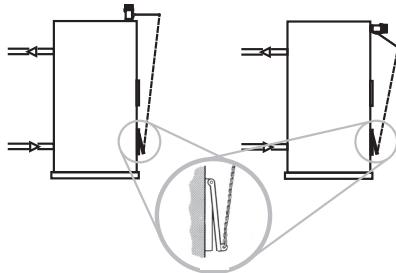

4.2

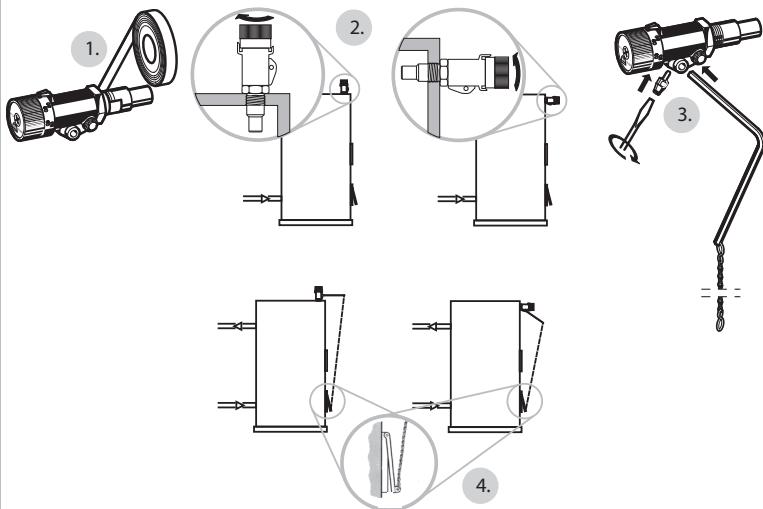

5.

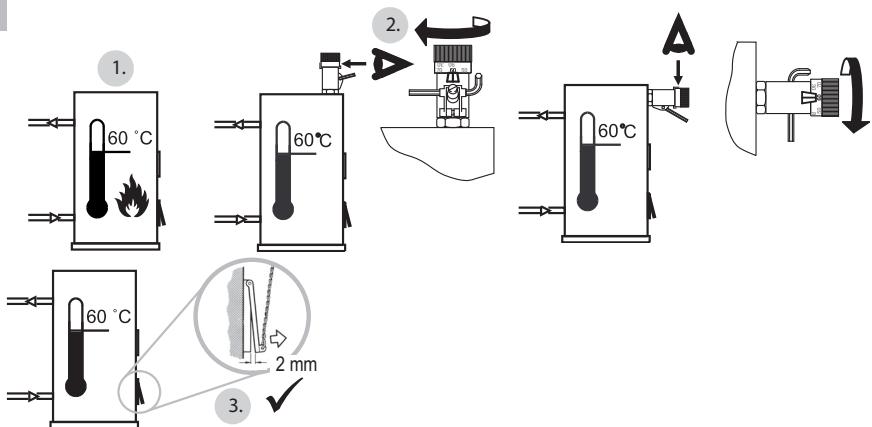

GB	FIN	RO
1 Safety Guidelines	1 Turvaohjeet	6 Ártalmatlanítás
2 Technical Data	2 Tekniset tiedot	7 Üzemzavar-elhárítás
3 Options	3 Lisävarusteet	RO
4 Assembly	4 Kokoaminen	1 Indicații referitoare la siguranță
5 Start-up	5 Käyttöönotto	2 Date tehnice
6 Disposal	6 Hävittäminen	3 Opțiuni
7 Troubleshooting	7 Vianetsintä	4 Montajul
D	NO	5 Punerea în funcțiuie
1 Sicherheitshinweise	1 Retningslinjer for sikkerhet	6 Evacuarea ca deșeu
2 Technische Daten	2 Tekniske data	7 Depanarea
3 Produktvarianten	3 Valgfritt tilleggsutstyr	SK
4 Montage	4 Montering	1 Bezpečnostné pokyny
5 Inbetriebnahme	5 Oppstart	2 Technické údaje
6 Entsorgung	6 Avhending	3 Voliteľne
7 Fehlersuche	7 Feilsøking	4 Montáž
F	SV	5 Uvedenie do prevádzky
1 Règles de sécurité	1 Säkerhetsanvisningar	6 Likvidácia
2 Caractéristiques techniques	2 Tekniska data	7 Riešenie problémov
3 Options	3 Tillval	TR
4 Assemblage	4 Hopsättning	1 Güvenlik Uyarıları
5 Démarrage	5 Uppstart	2 Teknik Veriler
6 Mise au rebut	6 Omhändertagande	3 Varyantlar
7 Dépannage	7 Felsökning	4 Montaj
NL	PL	5 Başlatma
1 Veiligheidsrichtlijnen	1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6 İmha Etme
2 Technische Data	2 Dane techniczne	7 Sorun Giderme
3 Opties	3 Opcje	RUS
4 Montage	4 Montaż	1 Указания по безопасности
5 Opstarten	5 Uruchomienie	2 Технические характеристики
6 Afvoeren	6 Utylizacja	3 Варианты поставки
7 Probleemplossing	7 Rozwiązywanie problemów	4 Сборка
I	CZ	5 Запуск
1 Avvertenze di sicurezza	1 Bezpečnostní pokyny	6 Утилизация
2 Dati tecnici	2 Technické údaje	7 Поиск и устранение неисправностей
3 Opzioni	3 Doplňkové vybavení	UK
4 Montaggio	4 Montáž	1 Правила безпеки
5 Messa in servizio	5 Spuštění	2 Технічна інформація
6 Smaltimento	6 Likvidace	3 Варіанти
7 Risoluzione problemi	7 Řešení problémů	4 Монтаж
E	HU	5 Запуск в експлуатацію
1 Directivas de seguridad	1 Biztonsági útmutató	6 Усунення (відходів)
2 Datos técnicos	2 Műszaki adatok	7 Пошук збоїв / помилок
3 Opciones	3 Opciók	
4 Montaje	4 Szerelés	
5 Arranque	5 Üzembehozás	
6 Eliminación		
7 Solución de problemas		