


0016266500001 JS KFR-VENTIL BLUE-TEC, MUFFENAN.

Produktabbildung



Masszeichnung

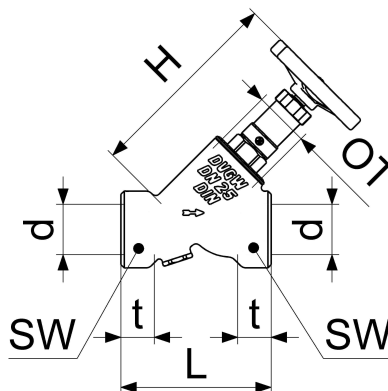

Produktbeschreibung

KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 DN 65
 Anschluss Rp 2 1/2
 DIN-DVGW
 Serie Blue-tec


Ausschreibungstext

0016266500001
 Schlösser KFR-Ventil
 mit Prüfschraube
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 65
 Anschlussart Innengewinde
 Anschluss Rp 2 1/2
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell

VPE: 1
 GTIN: 4044997250198



Explosionszeichnung

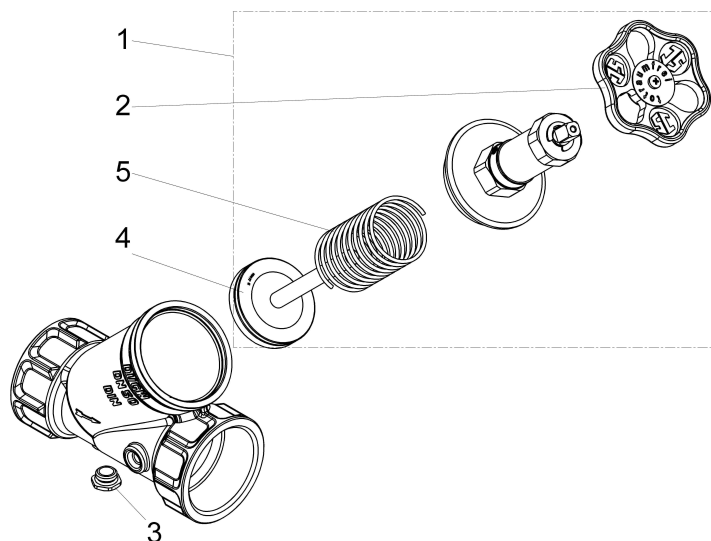

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018216500001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018591000001
03	JS ENTLERUNGSSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL	0018216500004
05	JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL	0018215000235

0018360800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS ENTLERUNGSSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001

Durchflussdiagramm

