



0077642504001 JS ATV-STATION,NICHTSTEIG.SPINDEL

Produktabbildung

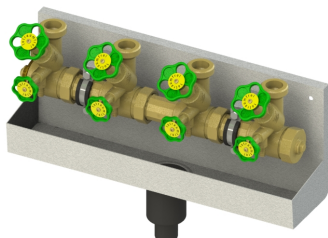

Masszeichnung

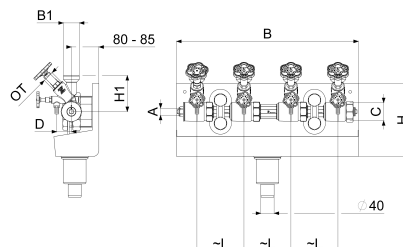

Produktbeschreibung

ATV-Station
 (mit Rinne)
 nichtsteigende Spindel
 Anschluss G 1 1/2
 4-fach
 DIN-DVGW
 KFR: Geräuschkategorie 1
 Freistrom: Geräuschkategorie 1
 DN20 bis DN32

Ausschreibungstext

0077642504001
 Schlösser ATV-Station
 (mit Rinne)
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 Anschluss G 1 1/2
 Mittenabstand 142mm
 44mm
 B x H = 550 x 220mm
 Abfluss D 40mm
 Wand bis Mitte Steigleitung ca. 80-85mm
 Verteilung 4-fach
 Mindestvolumenstrom 4,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 KFR: Geräuschkategorie 1
 Freistrom: Geräuschkategorie 1
 DN20 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang 1 ATV KFR
 Rest ATV Freistrom
 komplett mit Kappe und Stopfen
 mit Entleerungsrinne
 mit Befestigung und Etiketten
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser

VPE: 1


GTIN: 4044997181584

SCIP: ece04a54-6629-49b4-b399-74055d31c7b0



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

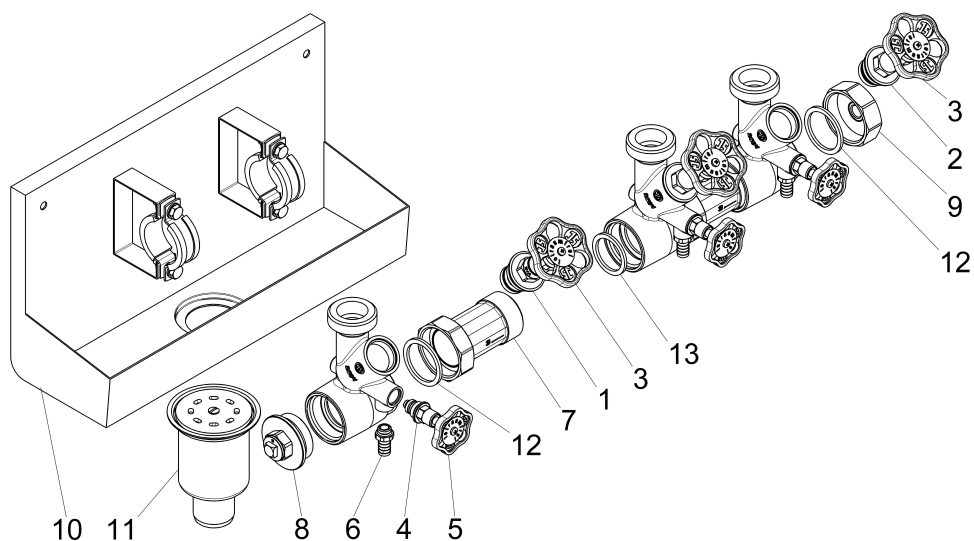

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018212500001
02	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182500001
03	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
04	JS FETTKAMMER-OT,DURCHG./SCHRAEG.	0018011000001
05	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590500001
06	JS VERBINDUNGSVERSCHRAUBUNG	0074404000001
07	JS ABSCHLUSSSTOPFEN LINKS,WASSER-	0074554000001
08	JS ABSCHLUSSKAPPE RECHTS, WASSER-	0074504000001
09	JS ENTLEERUNGSRINNE GRAU 4-FACH	0074800400001
10	JS GERUCHSVERSCHLUSS ZU ATV-RINNE	0074820000001
11	JS FLACHDICHTUNG	0074644500201
Durchflussdiagramm		
12	JS FLACHDICHTUNG F.VERSCHR.1 1/2"	0074644000201

0081320800001

Beschreibung
 JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-

Artikel-Nr.
 0081320800001